

ее причины.
автоматически, после устранения вышедшей
аварийная сигнализация прерывается
позиции ЗАМКНУТ (разъемы закрыты)
Б то время как, при положении моста в
специальную кнопку, указывающую на рисунке.
может быть прерван только нажатием на
аварийный сигнал вводится в память и
(разъем с одним открытым полюсом)
находится в положении РАЗОМКНУТ
аварийного положения. Когда мосток
после устранения причины возникновения
выключается вручную или автоматически
если аварийная сигнализация должна
предоставлять возможность решить,
Прибор Sicurgas P63S1 обеспечен мостком,
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

закреплен на мостке, который может быть
подключен к линии 230В пер. тока 50Гц.
4 – 5 линии 230В пер. тока 50Гц.
Подключить нормально-закрытый клапан к
линии 230В пер. тока 50Гц.
Для подачи питания, прибор Sicurgas P63S1
подключить к клеммам
возможного газа сгорания.
замкнутым клапаном NC для улавливания
содержания монооксида углерода и нормально
для замены воздуха в помещении контроля
Прибор Sicurgas P63S1 может управлять апартом
Соединения прибора Sicurgas P63S1

Где устанавливать прибор Sicurgas P63S1
Индикатор должен фиксироваться в стене, на высоте ориентировочно 150 см от
поверхности пола. Для правильной работы прибора Sicurgas P63S1, последний не
рекомендуется устанавливать:
задней стороны или под шкафчиками и полками, препятствующими естественной
циркуляции воздуха в среде;
аппаратов (минимальное расстояние 2 метра);
на вертикальной линии плоскости варки или
вода, рядом с раковинами, душами и пр.
в местах доступности брызг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отвечает нормам CEI 92-1; IEC 65; CEI EN 60065
- Порог тарирования 100 и 300 частей на млн. в соответствии с нормами CEI 70032
- Кожух из изолирующего противоударного материала класс защиты IP42
- Температура рабочей среды: от 0 до 40°C
- Температура хранения: от 0 до 60°C
- Влажность допускаемая (без конденсата): от 30 до 80% RH
- Питание: 230В пер.т. 50Гц
- Расход 4ВА
- Выход с помощью запломбированного реле для предупреждения искр переключения
- Производительность контактов 6А-250В пер.т. AC-1
- Полупроводниковый датчик
- Световая и акустическая аварийная сигнализация внутри прибора
- Габаритные размеры: 160 x 92 x 43
- Вес: 0,3 Kg.

ЗАПОЛНЕНИЕ НА ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОНТАЖНИКА

Дата установки _____


Помещение установки _____

Дата изготовления _____

и/или Заводской
номер прибора *Sicurgas* _____

Штамп и подпись монтажника: _____

**ПРИМ. ИНДИКАТОР ДОЛЖЕН ЗАМЕНЯТЬСЯ
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА С ДАТЫ УСТАНОВКИ**

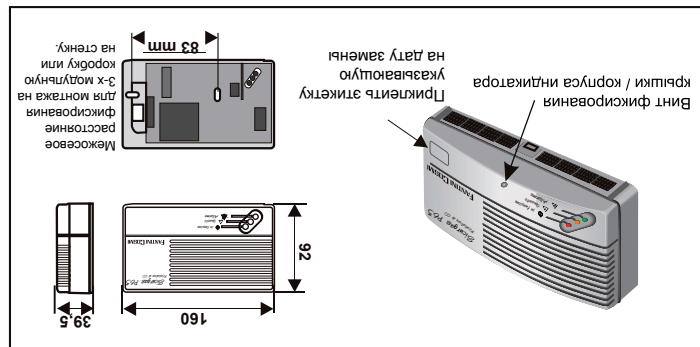

Фиксирование прибора Sicurgas P63S1
Прибор Sicurgas P63S1 устанавливается со стоек, с помощью для установки на
встраиваемые 3-х модульные коробки или для настенного крепления. Отвинтить
основание к стене (см. параграф "Позиция прибора Sicurgas") или встраиваемую
коробку и через заднее отверстие протянуть соединительные кабели.
После фиксации прибора (см. параграф "Соединение прибора
Sicurgas"), заново установить крышку на основание, учитывая, что два зубчика
крышки с точностью входят в две верхние направляющие. Заново завинтить
винты фиксации.
Датчик, нарушая правильную работу последнего).
(6) Датчик подлежит замене через 4 года эксплуатации в нормальных
условиях. Данный период может сокращаться пропорционально загрязнению
среды установки прибора (например, жаровня, кухня ресторанов или домовладельца,
пыльные помещения и, в основном, помещения с аномальными
маслянистыми или смолянистыми дымов, которые могут откладываться загрязнение на
датчик, нарушая правильную работу последнего).
(5) период контрольной проверки – 1 год.
(4) в случае аварийного сигнала: немедленно провести проверку, создавая
своеобразный, обеспокоить и устранить причины, вызывавшие аварийное состояние.
индикатора.
абсолютно не должен прерываться для деактивирования или приглушения
электрического сигнала. В этих случаях, электрический сигнал прибора
концентрации, не специфичные, подожженные, горячие, (например, пары
активироваться от случайного присутствия других веществ высокой
не активирующей сигнализацией аварийного состояния. Датчик может
Sicurgas P63S1 включает автоотсрочку продолжительностью 30 сек., во время которых
(3) прибором используется датчик на полупроводнике. При каждом его включении

FANTINI Cosmi
THE ITALIAN TECHNOLOGY

VIA DELL'OSIO 6 20090 CALEPPIO DI SETTALA MI - ITALY
Tel. +39 02956821 Fax +39 0295307006
e-mail: info@fantinicosmi.it www.fantinicosmi.com
EXPORT DEPARTMENT: Tel. +39 0295682222 - E-mail: export@fantinicosmi.it

Sicurgas P63S1

ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор Sicurgas P63S1 – это устройство, которое с помощью очень чувствительного зонда обнаруживает в домашней среде наличие газа монооксида углерода. Устройство срабатывает, когда концентрация газа монооксида углерода считается не вредной для взрослого человека с нормальными физическими условиями, даже при вдыхании на протяжении нескольких часов (с.г. исследования U.S.Army Human Engineering Laboratory U.S.A.). Сигнализация опасности обеспечивается путем прерывистого светового сигнала красного светодиода, находящегося на передней стороне прибора Sicurgas P63S1 и прерывистой акустической сигнализации. Одновременно срабатывает реле управления электроклапана или устройства аэрации помещения, выпускающего воздух, поступающий снаружи. Горящий зеленый светодиод указывает на правильную работу прибора, в то время как горящий прерывистым светом желтый светодиод с одновременным прерывистым звуковым сигналом указывает на неисправность индикатора.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прибор Sicurgas P63S1 разработан и изготовлен с использованием лучшего, совместимого с уровнем стоимости прибора, что может предложить современная технология для обнаружения наличия газа монооксида углерода в гражданской среде. Эксплуатационные данные прибора способствуют несомненно предохранению человеческих жизней от ужасных отравлений этим газом; тем не менее, их может быть недостаточно, если внимательно не прочитать данные инструкции, перед началом использования прибора и не учесть нижеследующих важных предупреждений:

- 1) прибор обнаружения наличия газа монооксида углерода должен устанавливаться техником, подготовленным для данной операции в соответствии с законом от 5 марта 1990 года № 46;
- 2) прибор должен быть установлен с постоянным подключением к электрической сети и к возможным управляемым устройствам. Данные соединения не должны прерываться не выключателями, не путем отключения электрических розеток;