



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CH119NFC

ХРОНОТЕРМОСТАТ С НЕДЕЛЬНЫМ ПРОГРАММИРОВАНИЕМ NFC



FANTINI COSMI S.p.A.

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ИТАЛИЯ
Тел. +39 02 956821 | Факс +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it
www.fantinicosmi.it

Благодарим вас за приобретение изделия **FANTINI COSMI S.p.A.**

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и всегда держите их под рукой для дальнейшего использования.

В данной документации отражены все характеристики изделия, тем не менее, в связи с возможными изменениями нормативной базы и изменениями коммерческого характера, рекомендуется проверить наличие обновленных версий данной документации на сайте компании FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.fantinicosmi.it


ПРИНЦИП РАБОТЫ

CH119NFC - это хронотермостат с недельным программированием с двумя температурными режимами + температурный режим против замерзания, позволяющий регулировать температуру в помещении как при отоплении, так и при охлаждении.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- 1 хронотермостат
- 2 винта для крепления на встраиваемой коробке 503 с американской резьбой 6/32UNC (Ø около 3,5 мм)
- 1 Краткое руководство

ОПИСАНИЕ КНОПОК НА ДИСПЛЕЕ

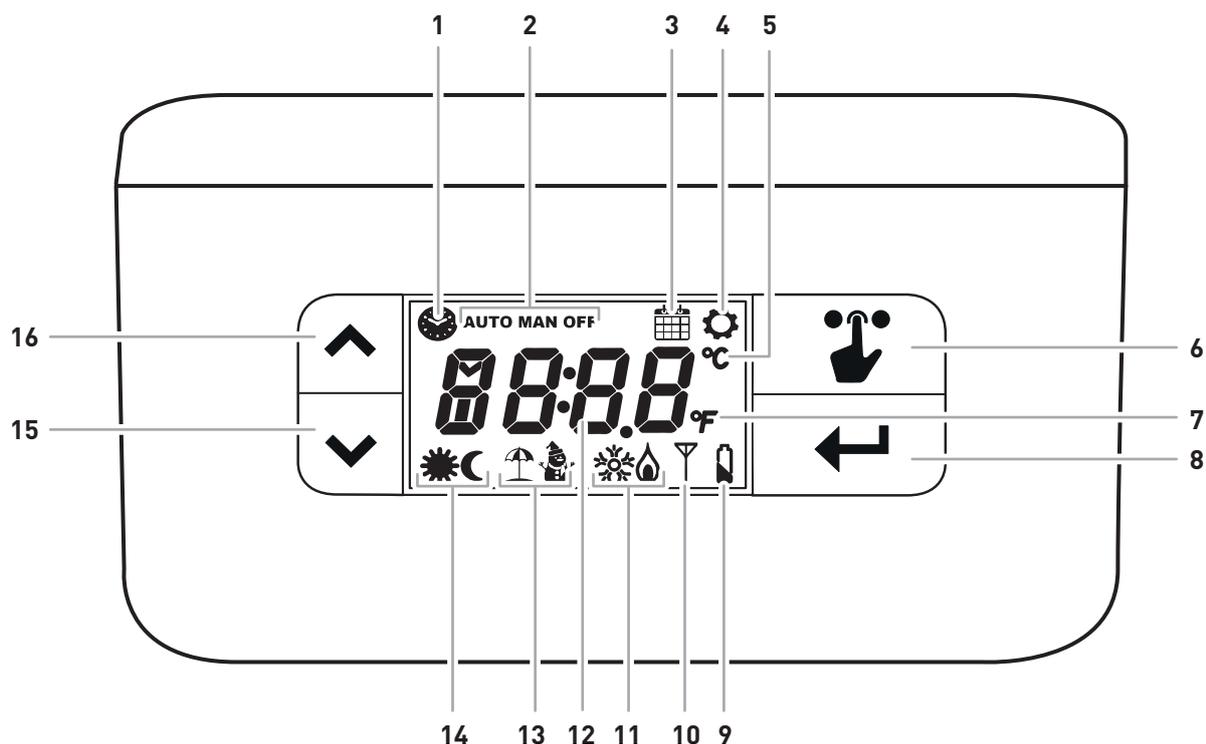

1	Настройка даты и времени
2	Рабочий режим: АВТО - РУЧ - ВЫКЛ
3	Почасовое программирование (профиль)
4	Конфигурации
5	Температура в помещении по шкале Цельсия
6	Клавиша выбора меню Долгое нажатие: ESC (вых) (измененные значения сохраняются).
7	Температура в помещении по шкале Фаренгейта
8	Включение / Выключение - Подтверждение
9	Батарейка разряжена
10	Подключение к телефону NFC
11	Активированное состояние: охлаждение или отопление
12	Считанная температура
13	Активированное состояние: лето или зима
14	Активированное состояние: эконоом или комфорт
15	Стрелка ВНИЗ - Уменьшение
16	Стрелка ВВЕРХ - Увеличение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от аккумулятора	2 щелочных пальчиковых аккумулятора AA 1,5 В
Срок действия аккумуляторов	>1 года
Шкала регулировки температуры	2 ÷ 40 °С, увеличение на 0,1°С
Шкала измерения/отображения Т в помещении	- 50 ÷ + 50 °С, разрешение 0,1°С
Тип внутреннего датчика	NTC
Релейный выход с сухими подвижными контактами	5(3)А 230 В~
Клеммы	Реле COM, реле NC, реле NA,
Тип действия	1В (микроразмыкание)
Номинальное сечение проводов для гибкого кабеля:	от 0.5 до 1 кв.мм
Подключение кабеля к клеммам	Тип X
Минимальный дифференциал регулировки	STD (от 0.1 до 0.4 К, потом можно изменять)
Контрольный термический градиент	4 К/ч
Максимальная температура окружающей среды	45°С
Температура хранения	-10°С ÷ +60°С
Номинальное импульсное напряжение	4000В
ПО	класс А
NFC	да
Класс изоляции	Класс II 
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения	2
Количество циклов маневрирования для действий, выполняемых вручную	3000
Количество циклов маневрирования для автоматических действий	10000
Монтаж на стену или во встраиваемой коробке	
Размеры	135 x 83 x 21 мм
Вес	0,100 кг
Соответствует стандартам	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60730-1 и вторым частям ■ Директива 2014/53/UE (RED) ■ Директива 2014/30/UE (EMC) ■ Директива 2014/35/UE (LVD)
Классификация EgP согласно реестру EU 811/2013 - 813/2013	Класс IV; 2%
Изделие произведено не в Италии	

Содержание

ПРИНЦИП РАБОТЫ	2	5 - МЕНЮ КОНФИГУРАЦИЙ	13
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ.....	2	5.1 - ЛЕТО/ЗИМА (по умолчанию = зима).....	13
ОПИСАНИЕ КНОПОК НА ДИСПЛЕЕ	3	5.2 - ЦЕЛЬСИЙ / ФАРЕНГЕЙТ (по умолчанию = Цельсий)	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4	5.3 - ЛЕТНЕЕ / ЗИМНЕЕ (по умолчанию = Auto/Авто)	14
1 - УСТАНОВКА ПРИБОРА	6	5.4 - ТЕМПЕРАТУРА ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ (по умолчанию = 5.0°C)	14
1.1 - ЗАМЕНА БАТАРЕЕК	7	5.5 - БЛОКИРОВКА ЭКРАНА С ПАРОЛЕМ (по умолчанию = OFF/ВЫКЛ.)	15
2 - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	8	5.6 - ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СДВИГ (по умолчанию = 0,0°C)	16
3 - РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.....	9	5.7 - ПРЕДЕЛ МАКС. ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (по умолчанию = 40°C).....	16
3.1 - НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	9	5.8 - ПРЕДЕЛ МИН. ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (по умолчанию = 2°C)	16
3.2 - ПОЧАСОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (ПРОФИЛЬ).....	10	5.9 - ПРЕДЕЛ МАКСИМАЛЬНОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (по умолчанию = 40°C).....	17
4 - ПРИНЦИП РАБОТЫ	11	5.10 - ПРЕДЕЛ МИНИМАЛЬНОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (по умолчанию = 2°C).....	17
4.1 - РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ.....	11	5.11 - ПЕРЕУСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ (значение по умолчанию = rS 0)	18
4.2 - ВЫБОР РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	11	6 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	19
4.3 - УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ tE/tC В «АВТОМАТИЧЕСКОЙ» ПРОГРАММЕ	12	6.1 - ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ	19
4.4 - УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В «РУЧНОЙ» ПРОГРАММЕ	12	6.2 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ CH119NFC	20
4.5 - ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОГРАММЕ "OFF" («ВЫКЛ.»).....	12	6.3 - ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ CH119NFC	22
		6.4 - НАСТРОЙКИ ДОМА.....	30
		6.5 - НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ: PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ	30
		7 - УТИЛИЗАЦИЯ.....	31
		8 - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	31

1 - УСТАНОВКА ПРИБОРА




**ВНИМАНИЕ!**


Установку должен производить квалифицированный персонал с соблюдением предписаний, касающихся установки электроприборов.

**ВНИМАНИЕ!**


Операции по установке следует выполнять при отключенном электропитании.

Хронотермостат CH119NFC поставляется с цоколем, пригодным для настенного монтажа, либо монтажа в трехмодульные или круглые встраиваемые коробки. Его следует устанавливать на высоте приблизительно 1,5 м от пола в месте, подходящем для правильного определения температуры в помещении.

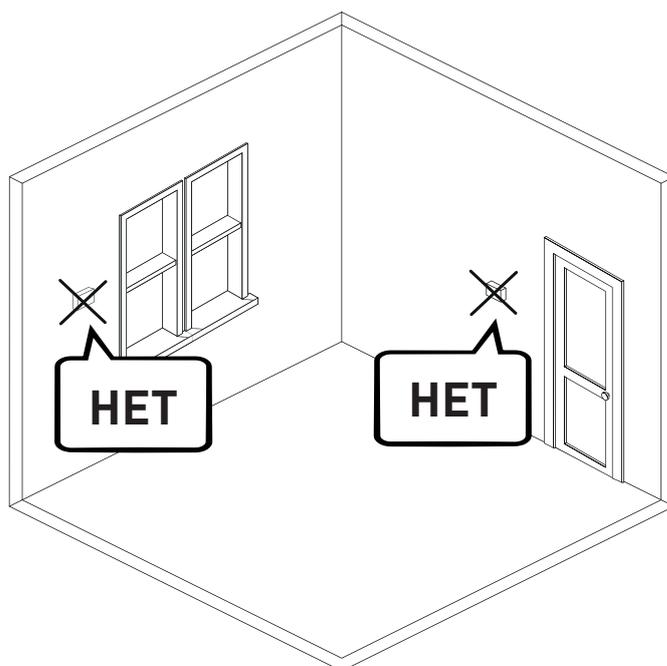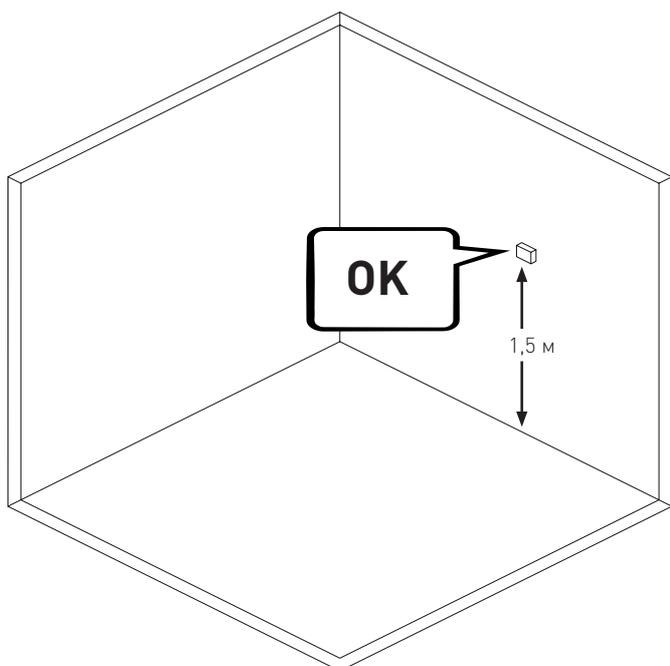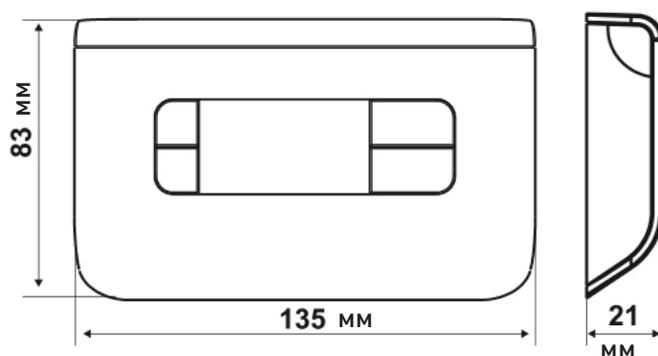


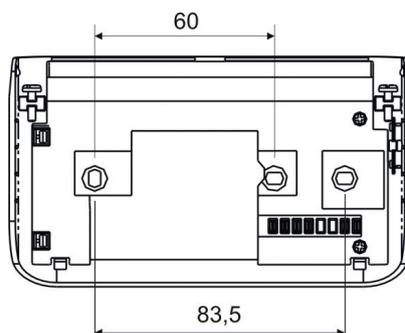

Открутите винт, как показано на рисунке 1, и открепите цоколь от прибора.

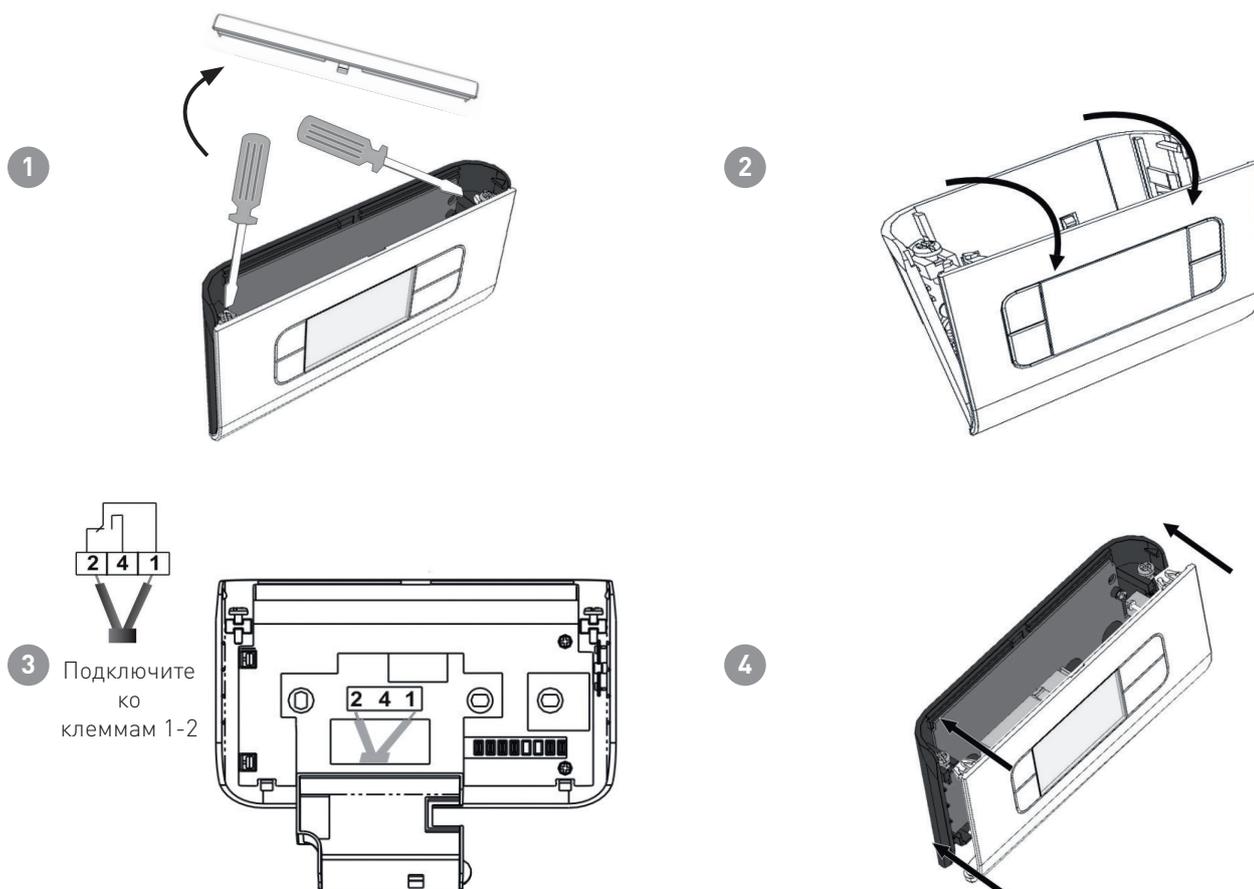

1.1 - ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

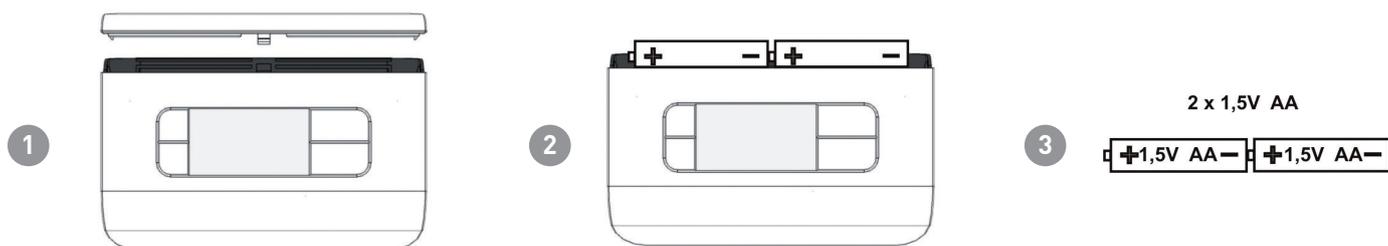

2 - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


**ВНИМАНИЕ!**

Электрическое подключение должно быть выполнено квалифицированным персоналом.

**ВНИМАНИЕ!**

Операции по электрическому подключению следует выполнять при отключенном электропитании.

Электрические подключения должны быть выполнены согласно следующей схеме.

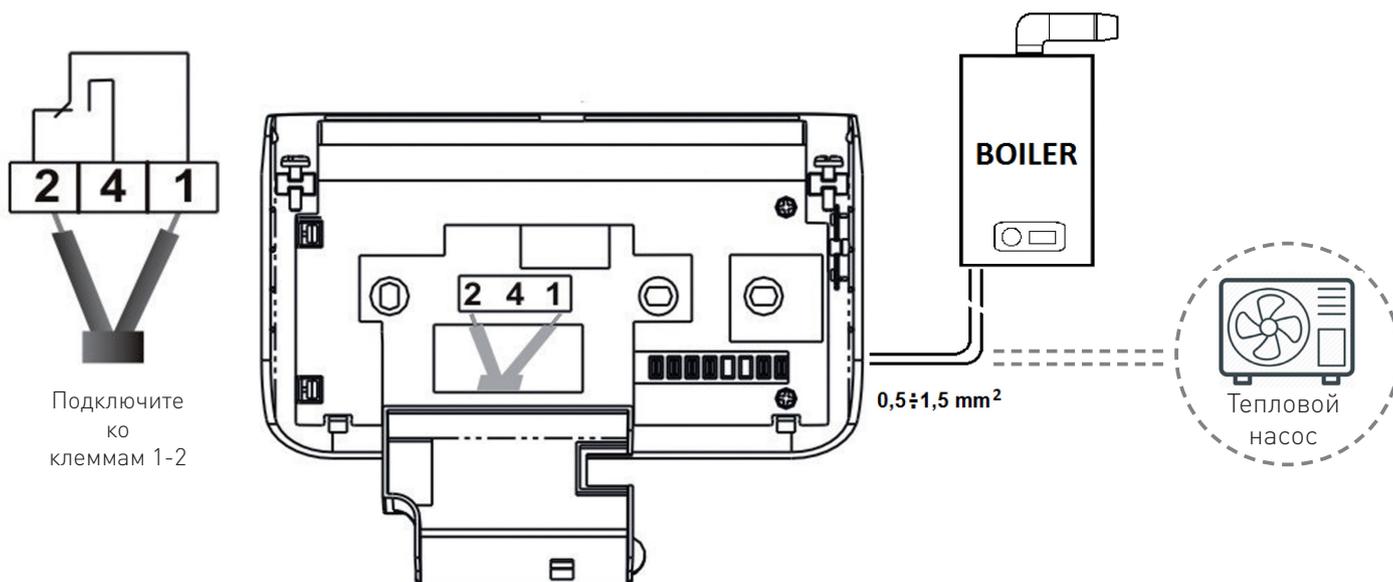

Во время аварийного отключения, параметры не пропадают, так как установки сохраняются в энергонезависимой памяти. Даже в случаях длинны периодов отсутствия сетевого питания, работа часов/календаря гарантируется внутренним буферным аккумулятором.

3 - РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Первое нажатие на любую кнопку не вызывает никакого эффекта кроме подключения функций кнопок.

После 30 секунд простоя на дисплее вновь отображается начальная страница.


3.1 - НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ



Примечание: клавиша ВЫБОРА вызывает циклическое мигание значков в верхней части дисплея при каждом нажатии. Значок мигает 3 секунды, после чего, если не нажимают никакую другую кнопку, она возвращается в «исходный» режим.




Нажмите кнопку ВЫБОРА, чтобы перейти к значку ЧАСОВ, а затем нажмите кнопку «ВВОД».

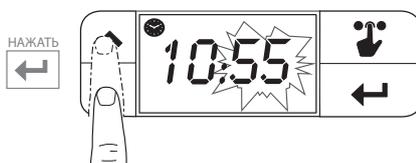

Для изменения ВРЕМЕНИ переместите курсор при помощи клавиш \blacktriangledown / \blacktriangle и нажмите «ВВОД». Повторите те же действия для изменения СЕКУНД.



Повторите те же действия для изменения ГОДА.

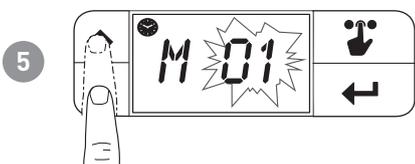

Повторите те же действия для изменения МЕСЯЦА.



Повторите те же действия для изменения ДНЯ.

3.2 - ПОЧАСОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (ПРОФИЛЬ)

Установка профилей выполняется в зависимости от выбранного ЗИМНЕГО или ЛЕТНЕГО режима.



Примечание: клавиша ВЫБОРА вызывает циклическое мигание значков в верхней части дисплея при каждом нажатии. Значок мигает 3 секунды, после чего, если не нажимают никакую другую кнопку, она возвращается в «исходный» режим.

1 Нажмите 5 раз кнопку ВЫБОРА, а затем кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.

2

Примечание: стрелками выберите желаемую комфортную температуру. Нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ», чтобы переключиться на экономичную температуру.

= Комфортная температура (tC) Зимой <
 = Экономичная температура (tE) Летом <

3

d 01 = понедельник	d 05 = пятница
d 02 = вторник	d 06 = суббота
d 03 = среда	d 07 = воскресенье
d 04 = четверг	

Примечание: нажатием стрелок на странице отображения дня вы можете непосредственно выбрать тот день, в который вы хотели бы установить настройки. Нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ» и не отпускайте ее в течение 2 секунд, чтобы скопировать программу предыдущего дня.

4 Нажмите кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.

Примечание: стрелками можно изменять время. Используйте клавишу для выбора tE или tC в соответствии с выбранным временем. После прокрутки всех 24 часов отображается следующий день.

5

Примечание: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы вернуться на главный экран.

4 - ПРИНЦИП РАБОТЫ

Хронотермостат CH119NFC - это устройство, управляющее системами охлаждения и обогрева.

4.1 - РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

Хронотермостат CH119NFC обеспечивает разные рабочие режимы, называемые программами.



[АВТО]

■ НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Устройство управляет системой с учетом температуры, установленной в рамках режима «Эконом» и «Комфорт», согласно часовому графику.



[РУЧН.]

■ РУЧНАЯ ПРОГРАММА

Устройство регулирует температуру в помещении на значение, соответствующее постоянной температуре, задаваемой каждый раз на неограниченное время до тех пор, пока не будет установлена другая программа.



[ВЫКЛ.]

■ СИСТЕМА ВЫКЛЮЧЕНА или ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Нажать кнопку ВЫКЛ, чтобы выключить систему. В режиме ЗИМА поддерживается заданная температура против замерзания.

4.2 - ВЫБОР РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Программы выбираются в циклической последовательности.



Примечание: клавиша ВЫБОРА вызывает циклическое мигание значков в верхней части дисплея при каждом нажатии. Значок мигает 3 секунды, после чего, если не нажимают никакую другую кнопку, она возвращается в «исходный» режим.

Выбор программы [AUTO] (АВТОМ)



Нажмите 2 раз кнопку ВЫБОРА, а затем кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.

Примечание: если вы не нажмете клавишу подтверждения, то вернетесь к «исходному» режиму.

Выбор программы [MAN] (РУЧ)



Нажмите 3 раза кнопку ВЫБОРА, а затем кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.

Примечание: если вы не нажмете клавишу подтверждения, то вернетесь к «исходному» режиму.


Выбор программы [OFF] (ВЫКЛ)



Нажмите 4 раза кнопку ВЫБОРА, а затем кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.

Примечание: если вы не нажмете клавишу подтверждения, то вернетесь к «исходному» режиму.

4.3 - УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ tE/tC В «АВТОМАТИЧЕСКОЙ» ПРОГРАММЕ

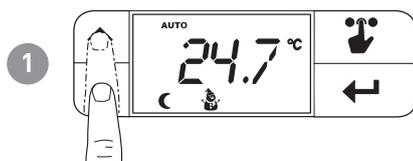

Комфортная температура (tC) = ☀


Экономичная температура (tE) = 🌙

Примечание: стрелками можно изменять значение температуры tE или tC (в зависимости от того, установлено ли tE или tC). При первом нажатии кнопки значение не изменяется, но отображается уставка. Зимой $tE < tC$; Летом $tC < tE$



Примечание: нет необходимости нажимать клавишу подтверждения. Через 2 секунды выбранное значение будет установлено.

4.4 - УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В «РУЧНОЙ» ПРОГРАММЕ

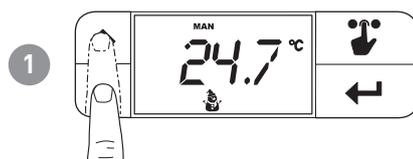

Примечание: стрелками можно изменять текущее настраиваемое вручную значение температуры. При первом нажатии кнопки значение не изменяется, но отображается уставка.



Примечание: нет необходимости нажимать клавишу подтверждения. Через 2 секунды выбранное значение будет установлено.

4.5 - ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОГРАММЕ «OFF» («ВЫКЛ.»)




Примечание: отображается установленное значение tA. В этом меню tA изменить нельзя.

5 - МЕНЮ КОНФИГУРАЦИЙ

В этом меню можно изменить некоторые параметры конфигурации CH119NFC.

Примечание: клавиша ВЫБОРА вызывает циклическое мигание значков в верхней части дисплея при каждом нажатии. Значок мигает 3 секунды, после чего, если не нажимают никакую другую кнопку, она возвращается в «исходный» режим.

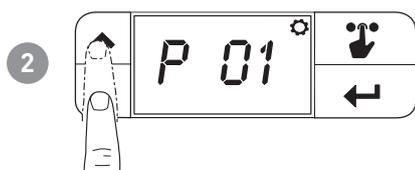


Используйте стрелки $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ для выбора изменяемого параметра.

- P 01 = выбор летнего/зимнего режима
- P 02 = выбор °C/°F
- P 03 = выбор летнего/зимнего времени
- P 04 = настройка tA
- P 05 = настройка блокировки экрана с паролем
- P 06 = установка температурного сдвига
- P 07 = макс. / зимнее ограничение температуры
- P 08 = мин. / зимнее ограничение температуры
- P 09 = макс. / летнее ограничение температуры
- P 10 = мин. / летнее ограничение температуры
- P 11 = переустановка параметров по умолчанию

5.1 - ЛЕТО/ЗИМА (по умолчанию = зима)



Для изменения параметра нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

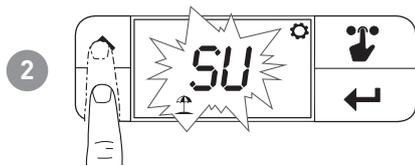

или




SU = лето
WN = зима

Выберите время года и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».


5.2 - ЦЕЛЬСИЙ / ФАРЕНГЕЙТ (по умолчанию = Цельсий)

Позволяет выбрать шкалу отображения температуры в градусах по Цельсию и по Фаренгейту.

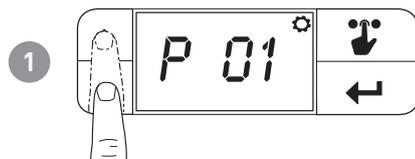


Перемещайте курсор стрелками $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ до P02, а затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».




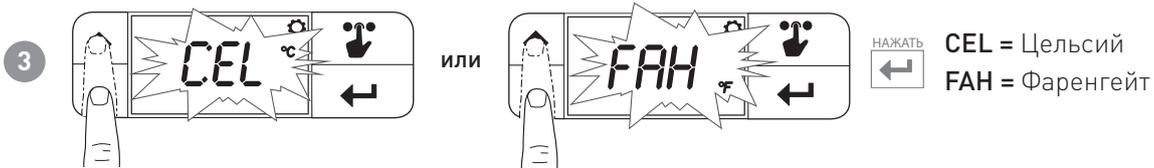


5.3 - ЛЕТНЕЕ / ЗИМНЕЕ (по умолчанию = Auto/Авто)

Позволяет выбрать автоматический переход на летнее время, которое применяется в европейских и некоторых других странах. Настоящая настройка позволяет автоматически обновлять время при смене сезона (март и октябрь).




5.4 - ТЕМПЕРАТУРА ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ (по умолчанию = 5.0°C)

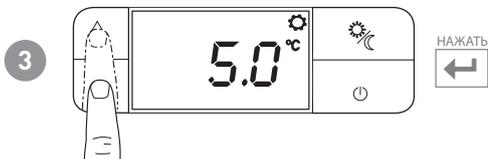


Примечание: tA устанавливается между 2,0 и 7,0°C, или на ВЫКЛ. = "----" и может быть активирована только зимой.

5.5 - БЛОКИРОВКА ЭКРАНА С ПАРОЛЕМ (по умолчанию = OFF/ВЫКЛ.)

Позволяет блокировать клавиатуру CH119NFC при помощи 4-значного цифрового кода. Работает только один раз, затем снова нужно активировать.

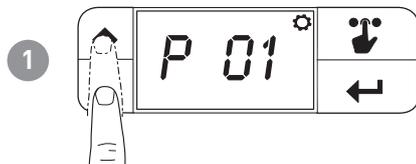

Перемещайте курсор стрелками $\blacktriangledown \blacktriangle$ до P05, а затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

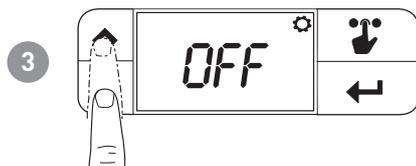

или




НАЖАТЬ

ON (ВКЛ.) = Активация блокировки экрана
OFF (ВЫКЛ.) = Нет блокировки экрана

Примечание: подтверждение ВКЛ. позволяет установить пароль. Продолжать следовать этому пункту. При выборе OFF (ВЫКЛ.) блокировка экрана с помощью пароля не устанавливается.

Установка пароля

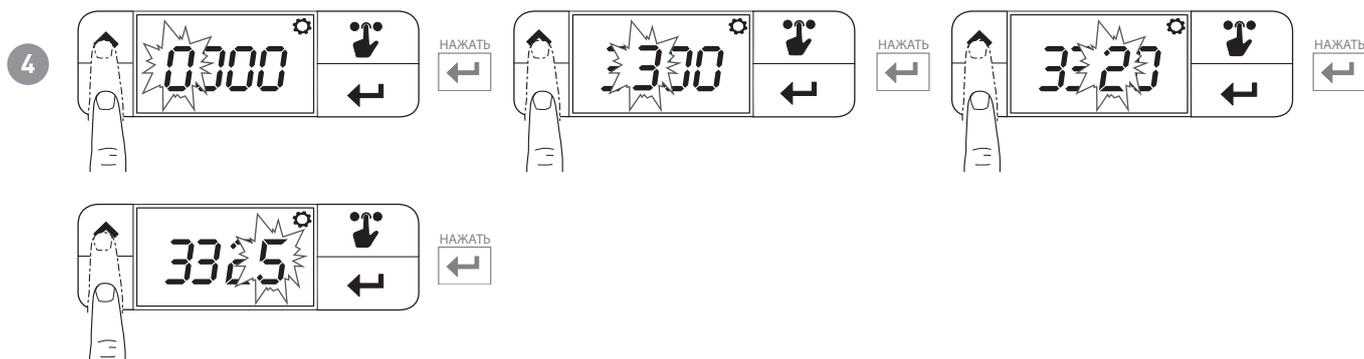


Когда экран заблокирован, при нажатии клавиш $\blacktriangledown \blacktriangle$ или «ВЫБОР» всегда отображается надпись LOC.

Для разблокировки экрана

Нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ» и повторите операцию с шага 4.


Примечание: затемнение не сбрасывает пароль.

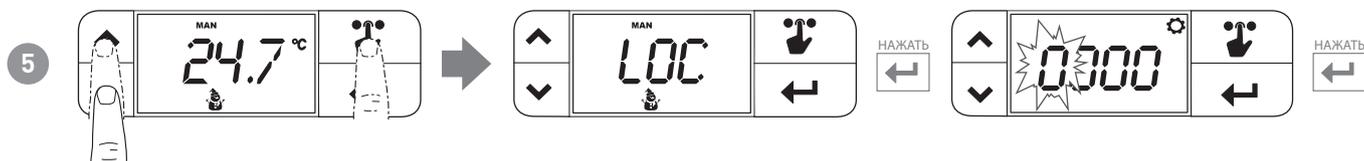


Примечание: введите 4 цифры пароля для разблокировки устройства. В случае ошибки снова появляется надпись LOC, и устройство остается заблокированным.

5.6 - ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СДВИГ (по умолчанию = 0,0°C)

Позволяет изменять измеренную температуру при помощи CH119NFC. Из-за неправильной установки на стену (за стенами, занавесками или в нишах) датчик может не показывать правильную температуру, воспринимаемую устройством. Эта функция корректирует измеряемую температуру $\pm 5,0$ °C.

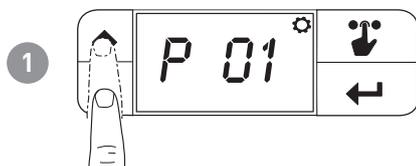


Переместите курсор стрелками $\blacktriangledown \blacktriangle$ до P06, а затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

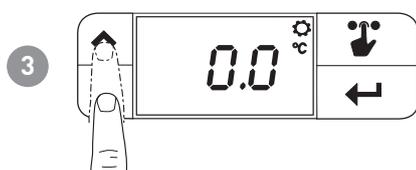


Примечание: настраиваемое значение сдвига находится в диапазоне от -5.0 до 5.0°C

5.7 - ПРЕДЕЛ МАКС. ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (по умолчанию = 40°C)

Это позволяет ограничить максимальную температуру уставки, которую можно установить зимой.

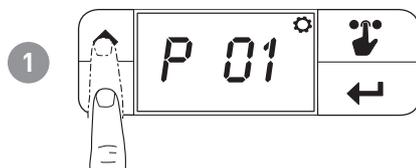


Переместите курсор стрелками $\blacktriangledown \blacktriangle$ до P07, а затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

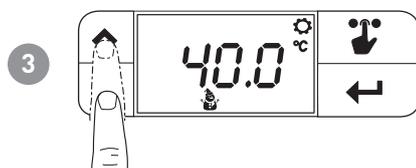


Примечание: значение по умолчанию 40.0°C, устанавливаемое значение находится в диапазоне от 2.0 до 40.0°C

5.8 - ПРЕДЕЛ МИН. ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (по умолчанию = 2°C)

Это позволяет ограничить минимальную температуру уставки, которую можно установить зимой.


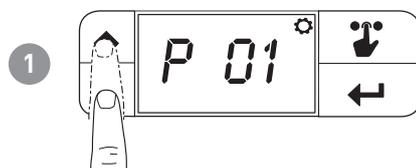




Примечание: значение по умолчанию 2.0°C, устанавливаемое значение от 2.0°C до значения, установленного в P7, минус 0.1°C (если установить P7 на 25.0°C, то максимальное устанавливаемое значение в P8 будет 24.9°C)

5.9 - ПРЕДЕЛ МАКСИМАЛЬНОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (по умолчанию = 40°C)



Это позволяет ограничить максимальную температуру уставки, которую можно установить летом.

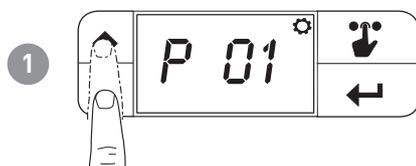

Примечание: значение по умолчанию 40.0°C, устанавливаемое значение находится в диапазоне от 2.0 до 40.0°C

5.10 - ПРЕДЕЛ МИНИМАЛЬНОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (по умолчанию = 2°C)


Это позволяет ограничить минимальную температуру уставки, которую можно установить летом.

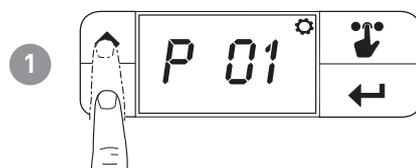


Примечание: значение по умолчанию 2.0°C, устанавливаемое значение от 2.0°C до значения, установленного в P9, минус 0.1°C (если установить P9 на 20.0°C, то максимальное устанавливаемое значение в P10 будет 19.9°C)

5.11 - ПЕРЕУСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ (значение по умолчанию = rS 0)

Позволяет перевести все параметры (кроме даты и времени) на заводские установки.

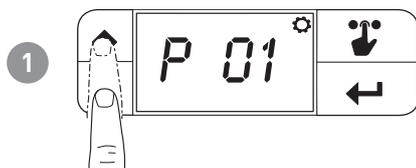

Переместите курсор стрелками \blacktriangledown \blacktriangle до P11, а затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

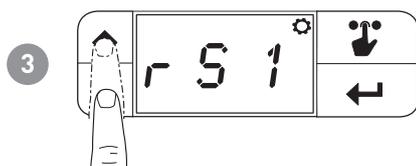

rS 0 = без СБРОСА
rS 1 = СБРОС

6 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ


Скачайте бесплатное приложение **Intelliclima+** при помощи Google Play Store.

Примечание: следует пользоваться смартфоном Android с технологией NFC.



6.1 - ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ


1

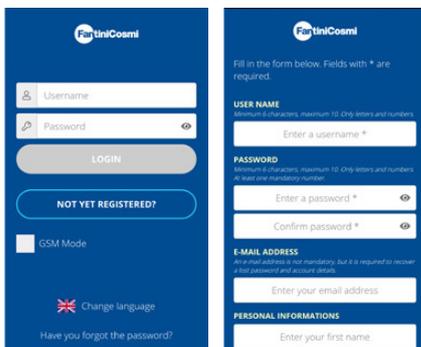

Установить приложение и при первом подключении **создать аккаунт**, для этого ввести имя пользователя и пароль (для этой операции требуется активное Интернет-соединение для передачи данных).

Примечание: CH119NFC может также работать без WIFI-соединения. В этом случае следует отметить «Режим GSM».

2

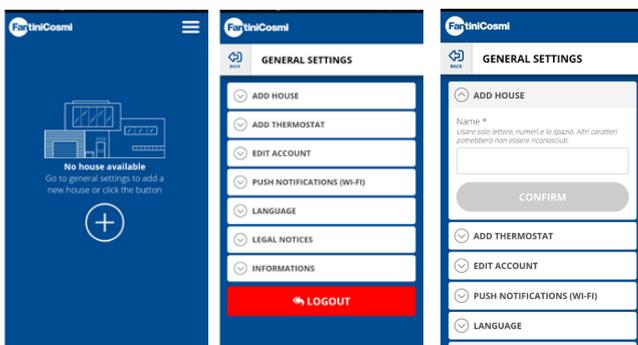

Создайте **новый дом**, нажав


■ клавишу

или

■ зайдите в «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» и нажмите «ДОБАВИТЬ ДОМ».


Введите желаемое название **ДОМА** и нажмите .

3

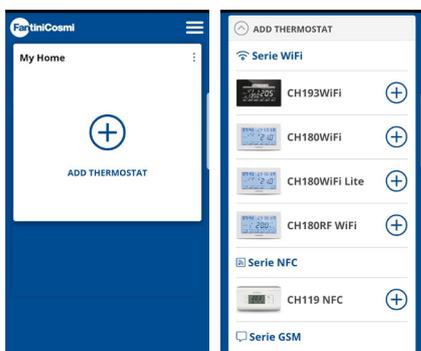


Добавьте **хронотермостат**, нажав кнопку , и выберите CH119NFC.

4

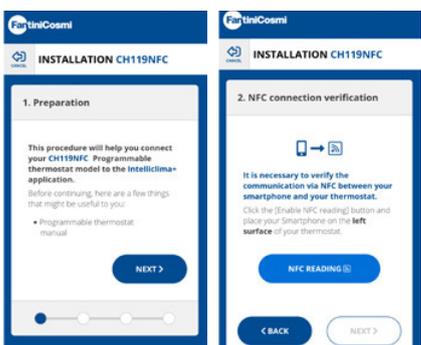


Следуйте указанной процедуре.

5

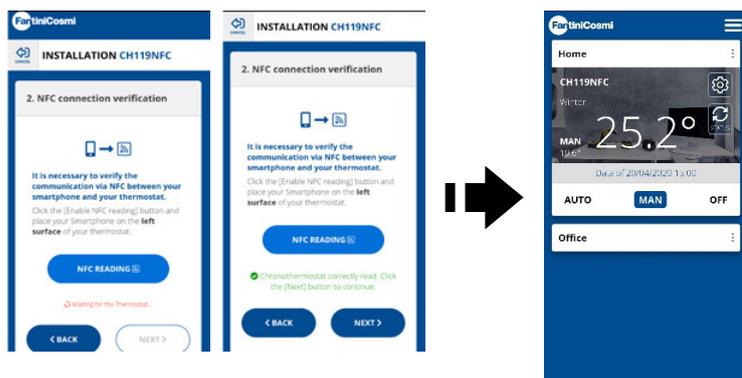


6.2 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ CH119NFC

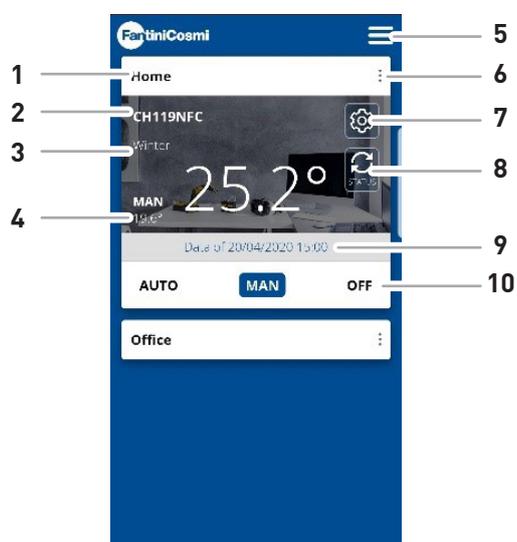


- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Название дома |
| 2 | Название зоны |
| 3 | Время года |
| 4 | Текущая уставка |
| 5 | Общие настройки приложения |
| 6 | Настройки дома |
| 7 | Общие настройки Хроно |
| 8 | Обновление состояния CH119NFC |
| 9 | Дата последнего обновления CH119NFC |
| 10 | Рабочий режим |

6.2.1 - НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

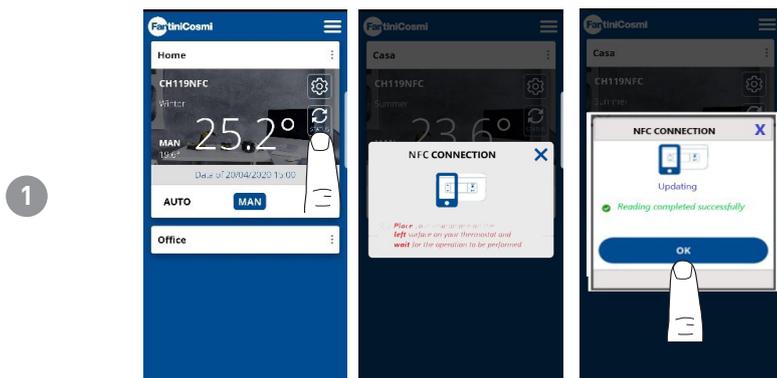


Обновление СОСТОЯНИЯ:
синхронизирует ПРИЛОЖЕНИЕ с
CH119NFC.


6.2.2 - РЕЖИМ «ЧЕЛОВЕК»

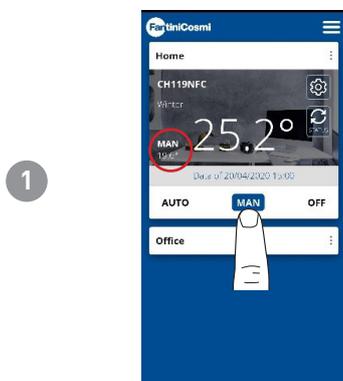

Для изменения режима и/или
уставки.

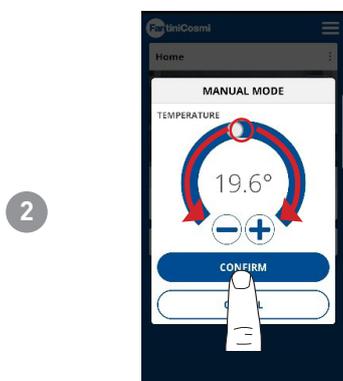

Переместите курсор «Температура»
для увеличения или уменьшения
температуры.

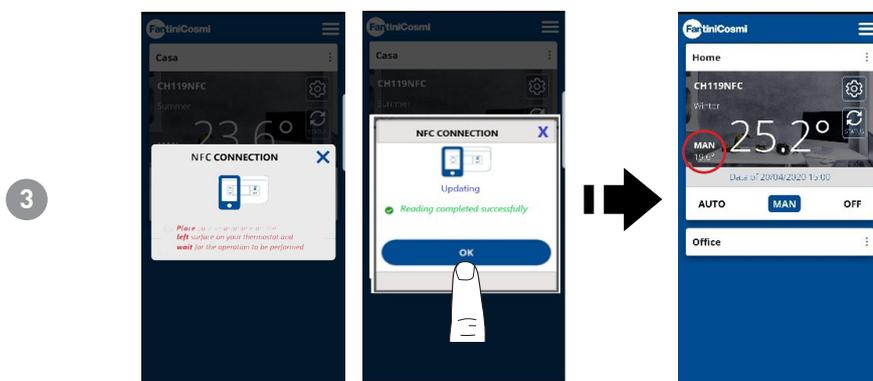


6.3 - ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ CH119NFC

1





Нажмите на отображаемый значок, чтобы получить доступ к общим настройкам управления CH119NFC.

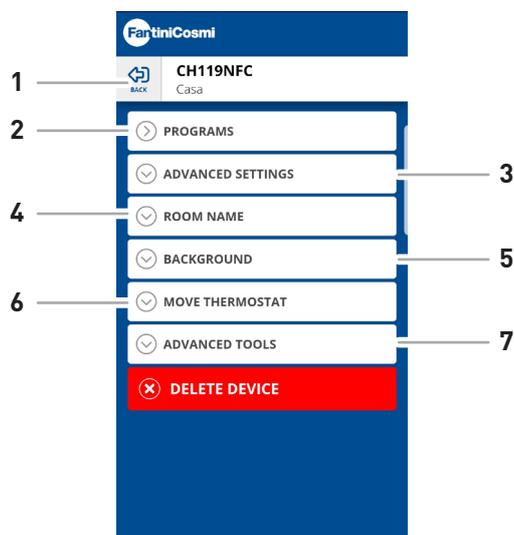


- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Назад на ДОМАШНЮЮ |
| 2 | Для режима «АВТО» |
| 3 | Различные расширенные настройки |
| 4 | Изменить название ЗОНЫ |
| 5 | Изменить фон ЗОНЫ |
| 6 | Переместить в другой ДОМ |
| 7 | Отобразить данные хроно |

6.3.1 - ИЗМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Изменение недельных программ для режима «АВТО» (связанных с выбранным временем года).



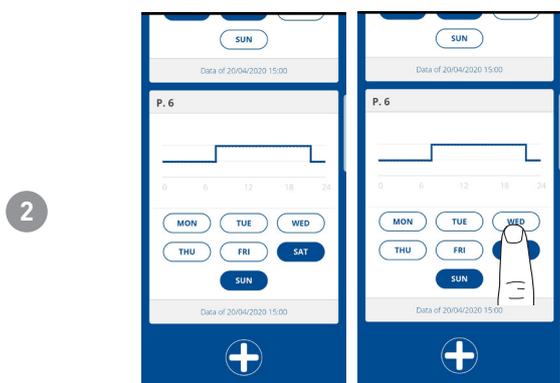
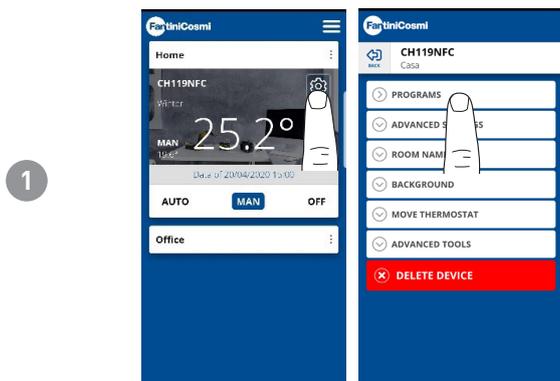


Выбор дней недели, связанных с профилем.

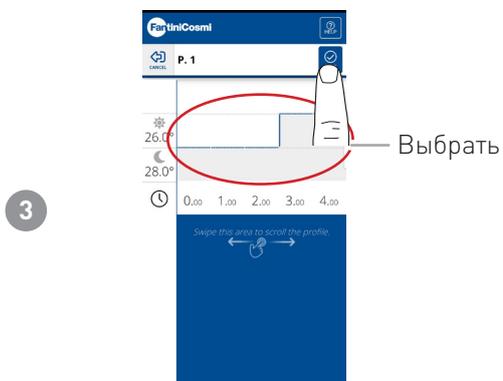

6.3.2 - ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ AUTO (АВТО)


Изменение температуры «Солнце» и «Луна» для режима AUTO (в зависимости от выбранного сезона).

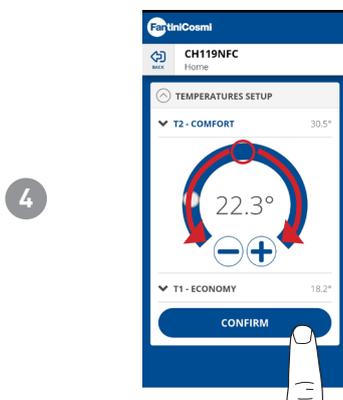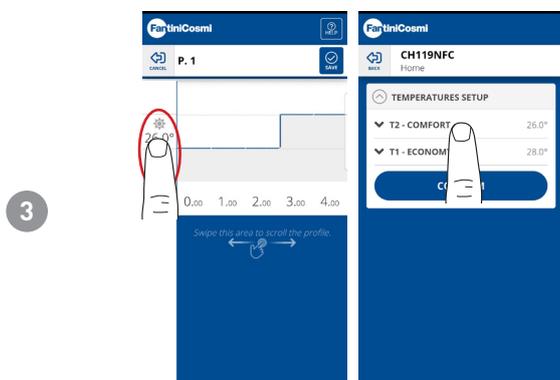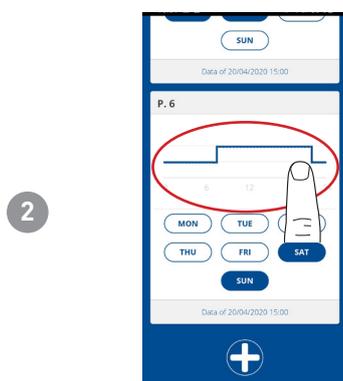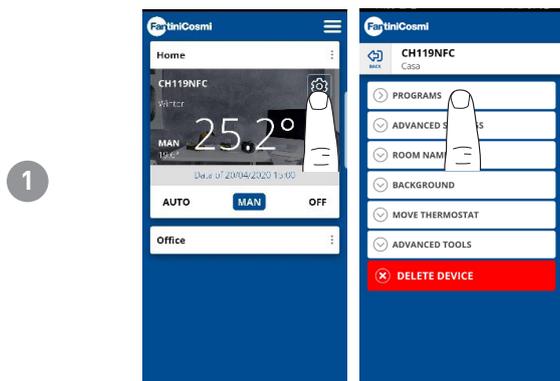


Переместите курсор «Температура» для увеличения или уменьшения температуры.

6.3.3 - РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

1

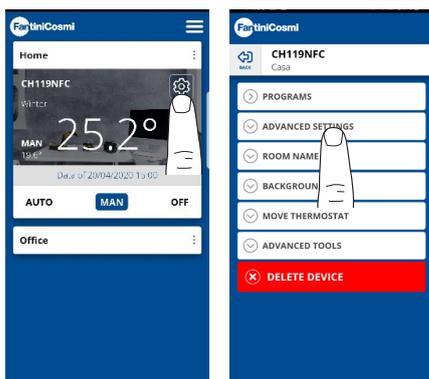



Нажмите на отображаемый значок, чтобы получить доступ к расширенным настройкам управления CH119NFC.

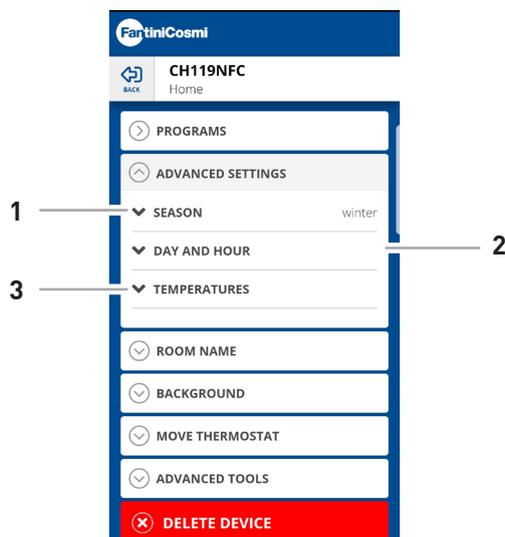

- | | |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Изменение времени года |
| 2 | Изменение даты и времени CH119NFC |
| 3 | Изменение различных температурных ограничений |

6.3.3.1 - РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ: ВРЕМЯ ГОДА

Изменение времени года (лето/зима) работы хронотермостата.

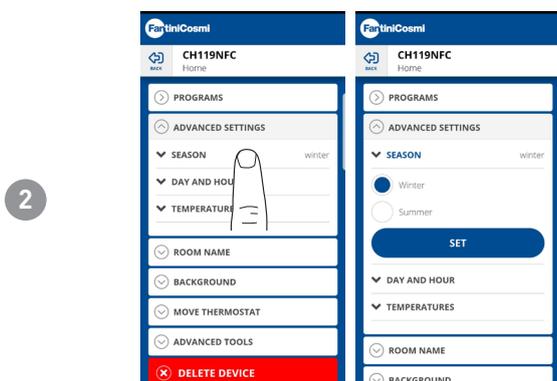
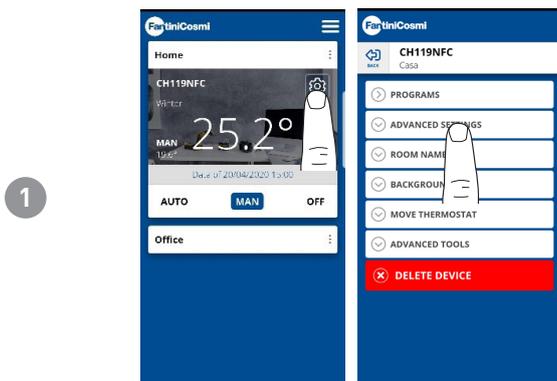


После изменения времени года нажмите кнопку «УСТАНОВИТЬ» и следуйте инструкциям приложения для NFC-соединения.




6.3.3.2 - РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ: ДЕНЬ И ВРЕМЯ

Изменить день и время на хронотермостате.

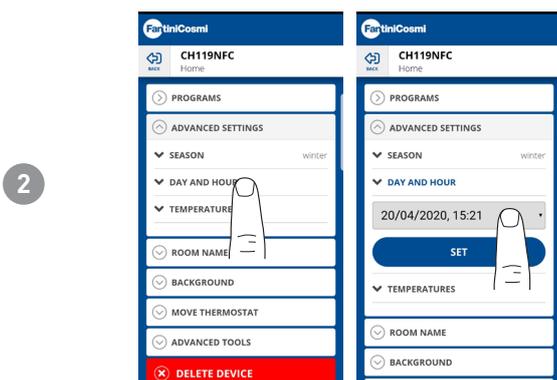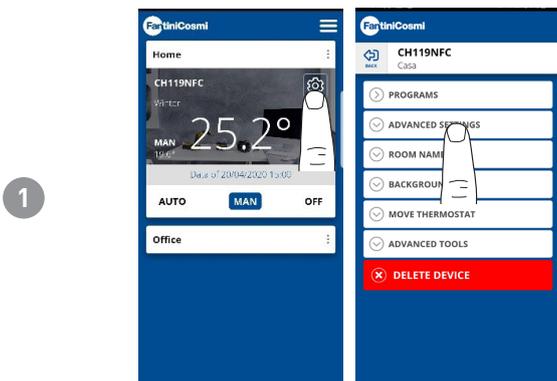


Установив день и текущее время, нажмите кнопку «УСТАНОВИТЬ» и следуйте инструкциям приложения для NFC-соединения.

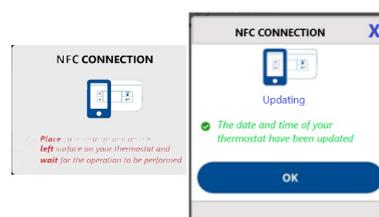


6.3.3.3 - РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ: ТЕМПЕРАТУРА

Изменение пределов макс. и мин. уставок температуры, настраиваемых в режиме «Зима», «Лето», и «Против замерзания».


1

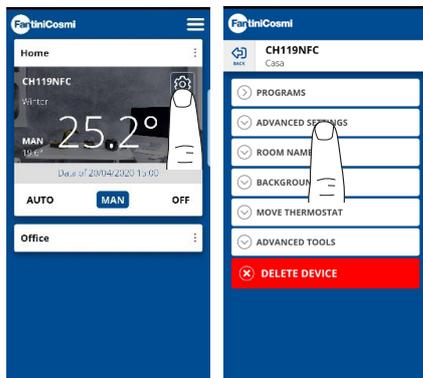

2

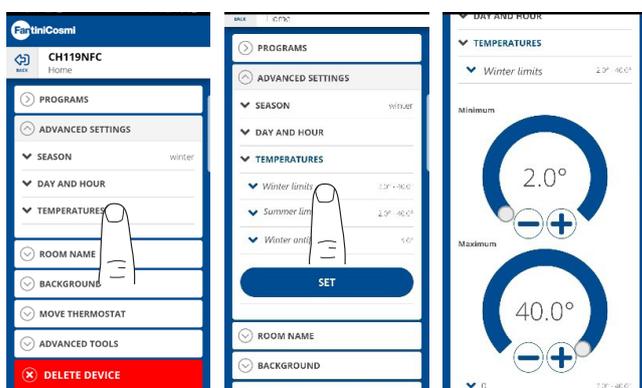


После изменения температуры нажмите кнопку «УСТАНОВИТЬ» и следуйте инструкциям приложения для NFC-соединения.

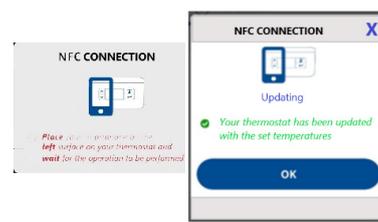


6.3.4 - НАЗВАНИЕ ЗОНЫ

Изменение названия зоны, в которой установлен хронотермостат.

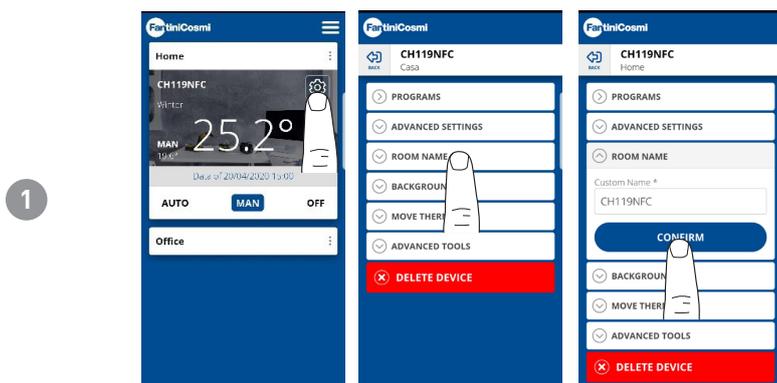

6.3.5 - ФОН


Изменение фона зоны, в которой установлен хронотермостат.

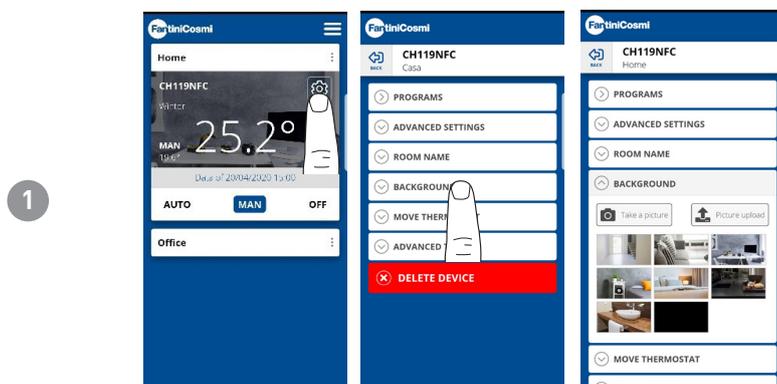

Примечание: можно использовать фотографию по умолчанию, или взять из галереи, или снять новую фотографию и установить ее в качестве фона.

6.3.6 - ПЕРЕМЕСТИТЬ ХРОНОТЕРМОСТАТ


Хронотермостат можно переместить из одного дома в другой.

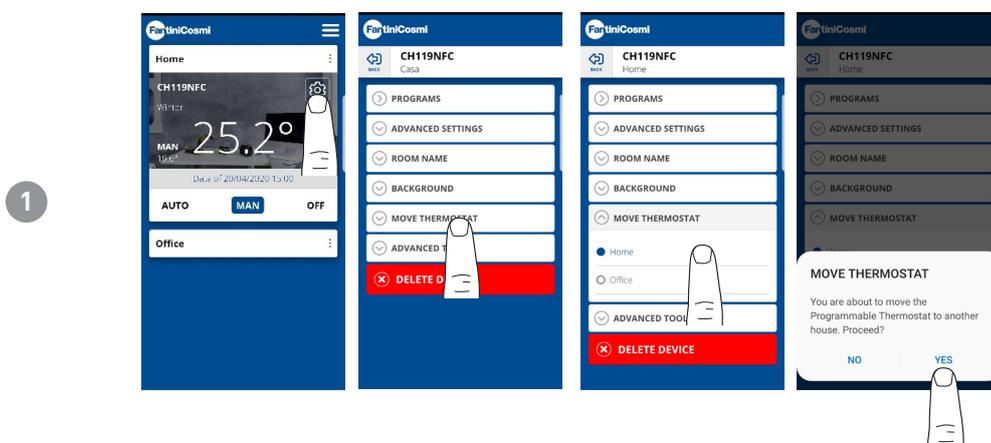

6.3.7 - УПРАВЛЕНИЕ ХРОНО

Общая информация о хронотермостате.


1

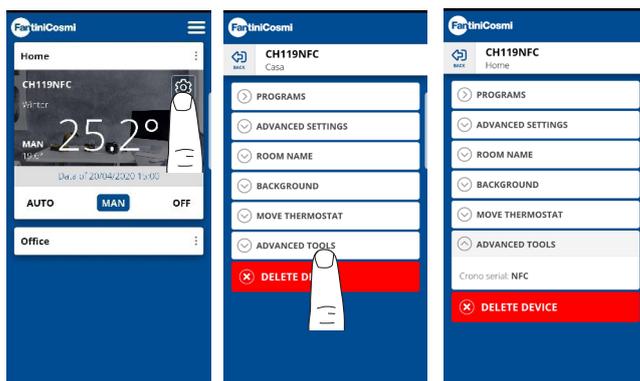

6.3.8 - УДАЛИТЬ ХРОНОТЕРМОСТАТ

Позволяет удалить хронотермостат из дома, с которым он связан.


1

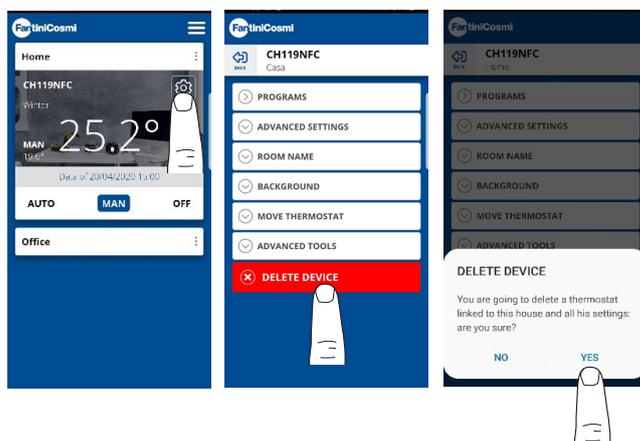

Примечание: операцию нельзя восстановить с помощью «ЩЕЛЧКА»! Следует переустановить хронотермостат заново, выполнив все шаги.


6.4 - НАСТРОЙКИ ДОМА

1

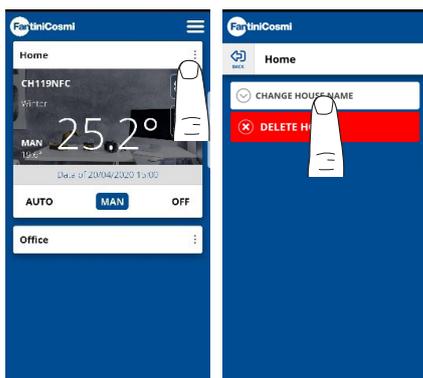

Позволяет **изменить название** из выбранного дома.

2

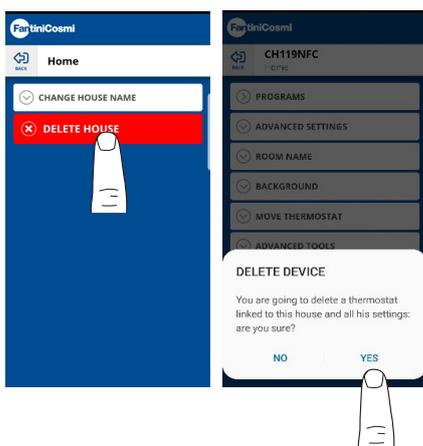


Позволяет **удалить название** из выбранного дома.

6.5 - НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ: PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ

PUSH-уведомления - это уведомления, которые приходят на мобильный телефон при возникновении различных сбоев в работе системы **Intelliclimate+ FANTINI COSMI S.p.A.**

Примечание: они работают только на WIFI-устройствах и при включении сервиса передачи данных на смартфоне. Поэтому, даже если функция активна, для **CH119NFC** не отправляются **PUSH-уведомления о сбоях.**

1

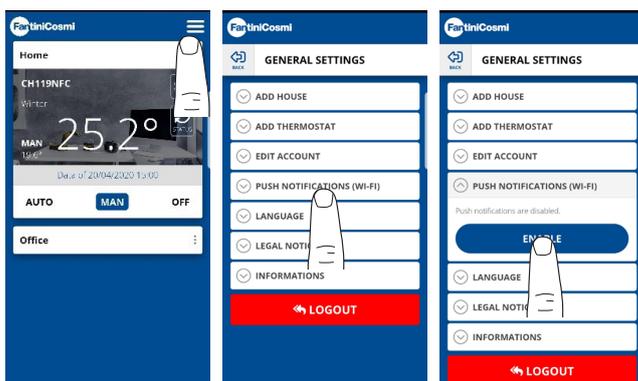

7 - УТИЛИЗАЦИЯ



Перечеркнутый крестом знак мусорного бака на колесах означает, что изделия следует собирать и утилизировать отдельно от бытовых отходов. Вместе с данным изделием можно утилизировать батарейки и аккумуляторы. Они будут отделены друг от друга в центрах переработки отходов. Черная полоса указывает на то, что данное изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г. Участвуя в раздельном сборе изделий и батареек, вы способствуете их надлежащей утилизации и тем самым помогаете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Чтобы получить подробную информацию о проводимых в вашей стране программах сбора отработавших изделий и их вторичной переработке обратитесь в ответственную муниципальную службу или в торговую точку, в которой было приобретено данное изделие.

8 - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Стандартная гарантия имеет срок 24 месяца с даты установки прибора. Гарантия покрывает все части прибора, за исключением тех, которые подвержены нормальному износу.

EAC CE

RU79984A - 04/2020



Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ИТАЛИЯ
Тел. +39 02 956821 | Факс +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

FANTINI COSMI S.p.A.

www.fantinicosmi.it