



# ASPIRLIGHT HV

MANUALE INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE

---

## 1. GENERALITÀ

---

### 1.1 INTRODUZIONE

---

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di rendere il più semplice possibile l'installazione e la gestione del vostro impianto.

Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato.

Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull'unità.

Non si deve installare l'unità, né eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si è accuratamente letto e compreso questo manuale in

tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate nel manuale.

La documentazione a corredo dell'unità deve essere consegnata al responsabile dell'impianto affinché la conservi con cura (almeno 10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni.

L'installazione dell'unità deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche per il buon funzionamento, sia di eventuali legislazioni locali

vigenti che di specifiche prescrizioni.

Assicurarsi che alla consegna dell'unità, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può essere ritenuto inadeguato perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l'obbligo di aggiornamento dei precedenti, se non in casi eccezionali.

Contattare l'Ufficio Commerciale del Costruttore per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica e per qualsiasi proposta di miglioramento del presente manuale. Tutte le segnalazioni pervenute saranno rigorosamente vagliate.

---

### 1.2 REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA

---



Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza:

- È vietato l'uso dell'apparecchio alle persone inabili e non assistite
- È vietato toccare l'apparecchio a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide
- È vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento
- È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio

- È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
- È vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria.
- È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su spento.
- È vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.
- Rispettare le distanze di sicurezza tra la macchina ed altre apparecchiature o strutture per garantire un sufficiente spazio di accesso all'unità per le operazioni di manutenzione e assistenza come indicato in questo libretto.
- L'Alimentazione dell'unità deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza dell'unità. I valori di tensione e frequenza devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei vari paesi.

### 1.3 SIMBOLOGIA

---

I simboli riportati nel seguente fascicolo, consentono di fornire rapidamente informazioni necessarie al corretto utilizzo dell'unità.

Simbologia relativa alla sicurezza



#### ATTENZIONE

Solo personale autorizzato. Avverte che le operazioni indicate sono importanti per il funzionamento in sicurezza delle macchine



#### PERICOLO

Rischio di scosse elettriche. Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di scosse elettriche.



#### PERICOLO

Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno alle persone esposte.



#### AVVERTENZA

Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno all'unità o all'impianto.



#### PERICOLO

Avverte che vi è la presenza di organi in movimento e comporta un rischio di danno alle persone esposte

## 1.4 AVVERTENZE

---



L'installazione dell'unità deve essere effettuata da personale qualificato ed abilitato secondo le normative vigenti nei vari paesi.

Se l'installazione non è eseguita potrebbe divenire una situazione di pericolo



Evitare di installare l'unità in locali molto umidi o con presenza di grosse fonti di calore.



Sul lato elettrico per prevenire qualsiasi rischio di folgorazione, è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione.



In caso di fuoriuscite di acqua all'interno dell'unità, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "Off", chiudere i rubinetti dell'acqua e contattare il servizio tecnico



Si raccomanda di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato; Non utilizzare mai un'alimentazione in comune con altri apparecchi.



Si raccomanda di installare un interruttore di dispersione a massa; la mancata installazione di questo dispositivo potrebbe causare scossa elettrica.



Per il collegamento, utilizzare un cavo di lunghezza sufficiente a coprire l'intera distanza, senza alcuna connessione; non utilizzare prolunghe e non applicare altri carichi sull'alimentazione ma utilizzare un circuito di alimentazione dedicato.



Dopo aver collegato i cavi elettrici, accertarsi che i cavi siano sistemati in modo da non esercitare forze eccessive sulle coperture o sui pannelli elettrici; l'eventuale collegamento incompleto delle coperture può essere causa di surriscaldamento dei morsetti.



Assicurarsi che venga realizzato il collegamento di terra; non mettere a massa l'apparecchio su tubazioni di distribuzione.

Sovracorrenti momentanee di alta intensità potrebbero danneggiare l'unità



Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze del presente manuale o l'utilizzo al di fuori dei limiti di funzionamento fanno decadere istantaneamente la garanzia.



Assicurarsi che la prima messa in funzione sia effettuata da personale autorizzato dall'azienda (vedi modulo richiesta primo avviamento)

## 1.5 CONFORMITÀ

La marcatura CE (presente su ogni macchina) attesta la conformità alle seguenti norme comunitarie:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC
- Ecodesign 2009/125/EC

## 1.6 GAMMA

Codice	Portata massima
AP20050	Fino a 140mc/h
AP20052	Fino a 200mc/h

## 1.7 IDENTIFICAZIONE



-L'unità è identificabile attraverso la targhetta posta sul pannello frontale inferiore della stessa.

-Sull' imballo sarà presente un'ulteriore targa identificativa con il modello dell'unità ed i riferimenti di spedizione.

La targa sull' imballo non ha valenza per la tracciabilità del prodotto negli anni seguenti alla vendita.

L' asportazione, il deterioramento e l'illeggibilità della targhetta posta sull'unità, comporta grandi problematiche nell'identificazione della macchina, nella reperibilità dei pezzi di ricambio e quindi in ogni sua futura manutenzione.

## 1.1.8 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

### TELAIO

Telaio autoportante in lamiera  
Pannelli in lamiera zincata, verniciata esternamente  
con isolamento interno in Eps ad alte densità;  
Estetica frontale in Aluicobond composito

### SCAMBIATORE DI CALORE

Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento.  
Basse temperature di congelamento  
Altissima efficienza di scambio.

#### VENTILATORI

Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando a portata costante;  
Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.

#### FILTRI

Filtri ePM1 70/80% con bassa perdita di carico.  
Facilmente estraibili sia in posizionamento orizzontale sia verticale.

#### FREE COOLING

Free cooling automatico attraverso sonde di temperatura

#### QUADRO ELETTRICO

Quadro elettrico completo di scheda di gestione 4 velocità ventilatori , antigelo, bypass automatico, sonde di temperatura , gestione delle batterie di post-riscaldamento e segnalazione filtri sporchi automatica.  
Pannello di controllo obbligatorio per il funzionamento dell'unità con touch capacitivo per montaggio su scatola 502-503 o a muro;

#### EFFICIENZA

Grazie alle particolarità costruttive ed ai suoi componenti AP20050 / AP20052 è in grado di raggiungere efficienza di recupero maggiori del 90 % .

## 1.9 DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

---

L'unità è un sistema di ventilazione con recupero di calore dalle seguenti caratteristiche e peculiarità:

- favorisce una ventilazione sana all'interno delle abitazioni, permettendo il corretto ricambio d'aria degli ambienti ed estraendo umidità in eccesso e cattivi odori;
- permette un notevole risparmio energetico per il riscaldamento grazie all'efficienza del recuperatore di calore maggiore al 90%;
- I filtri classe ePM1 a bassa perdita di carico, garantiscono il filtraggio dell'aria esterna, fondamentale per gli allergici;
- i motori a controllo elettronico di velocità, garantiscono un basso consumo di energia elettrica;
- isolamento termico e acustico ;
- ispezione e manutenzione di facile accesso mediante pannello con chiusure;
- protezione antigelo;
- unità di controllo con display ;
- predisposizione per facile connessione alla rete e del controllo remoto;

## 1.10 STATO DI FORNITURA

---

La fornitura comprende:

- unità di recupero completa di ventilatori installati all'interno dell'unità
- scambiatore controcorrente in polipropilene pre-inserito all'interno dell'unità;
- 2 filtri classe epm1 80% pre-inseriti all'interno dell'unità;
- Scatola elettrica con predisposizione morsettiera di collegamento;
- 2 staffe di montaggio a soffitto / parete
- etichette/adesivi (pittogrammi sicurezza, identificazione attacchi aria, marcatura CE...) già posizionati sull'unità.
- Manuale di installazione, uso e manutenzione

## 1.11 PRESCRIZIONI PER L'AVVIAMENTO

---

Prima dell'avviamento accertarsi che non vi siano corpi estranei all'interno dell'unità.

Verificare i fissaggi dei pannelli di chiusura e delle porte di ispezioni.

Se non vi sono installati canali su una delle 4 prese aerauliche, provvedere ad installare un adeguata rete di protezione.

Verificare l'alimentazione elettrica e la messa a terra dell'unità.

## 1.12 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

---

Non smontare o smaltire il prodotto autonomamente. Lo smontaggio, demolizione, smaltimento del prodotto dovrà essere effettuato da personale autorizzato in conformità con le normative locali.



---

## 2. INSTALLAZIONE

---

### 2.1 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

---



L'unità deve essere installata in base alle norme nazionali e locali che regolamentano l'uso di dispositivi elettrici e in base alle seguenti indicazioni:

- installare l'unità all'interno di edifici residenziali con temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C;
- evitare aree in prossimità di fonti di calore, vapore, gas infiammabili e/o esplosivi e aree particolarmente polverose;
- installare l'unità in un luogo non soggetto a brina (l'acqua di condensa deve essere scaricata non gelata, ad una certa inclinazione, usando un sifone);
- non installare l'unità in zone con un alto tasso di umidità relativa (come il bagno o WC) per evitare la condensa sulla superficie esterna;
- scegliere un luogo d'installazione dove ci sia spazio sufficiente attorno all'unità per gli allacciamenti dei condotti dell'aria e per poter eseguire gli interventi di manutenzione;
- la consistenza del soffitto/parete/pavimento dove verrà installata l'unità deve essere adeguata al peso dell'unità e non provocare vibrazioni.

Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti:

- allacciamenti dei condotti dell'aria;
- allacciamento elettrico monofase 230V
- allacciamento per lo scarico condensa.

L'unità è parte integrante di un sistema di ventilazione bilanciata, con il quale si estrae l'aria contaminata dalla cucina, dal bagno o da qualsiasi altro locale e si introduce lo stesso volume di aria fresca nel soggiorno o nelle camere da letto. Gli spazi sotto le porte assicurano una buona circolazione del flusso d'aria all'interno dell'abitazione: assicurarsi che questi spazi non vengano mai ostruiti, per esempio da para spifferi o tappeti, altrimenti il sistema non funzionerà in modo ottimale.

Il funzionamento contemporaneo dell'unità e di una caldaia a tiraggio naturale (ad es. caminetto aperto) può provocare una depressione nell'ambiente, a causa della quale può verificarsi un riflusso dei gas di scarico nell'ambiente.



## 2.2 POSIZIONAMENTO UNITÀ

### MONTAGGIO A SOFFITTO

Per il montaggio dell'unità a soffitto è necessario:


Posizionare le 2 staffe di montaggio sui lati perimetrali dell'unità dove sono presenti gli imbrocchi aria;

Rimuovere le 3 viti del pannello lato attacchi e posizionare la staffa secondo figura a fianco ; Riposizionare le viti per fissare la staffa di fissaggio;

Ancorare l'unità al soffitto, attraverso le staffe, utilizzando idonei sistemi di ancoraggio (tasselli, barre filettate, catene...) e verificarne il livellamento aiutandosi con una livella.

Assicurare uno spazio sufficiente per lo svolgimento delle attività di manutenzione: deve essere garantita l'apertura del coperchio dell'unità (dal basso).

Non montare l'unità con i fianchi a diretto contatto delle pareti per evitare possibili rumori da contatto , inserire strisce di gomma o neoprene in tal caso.

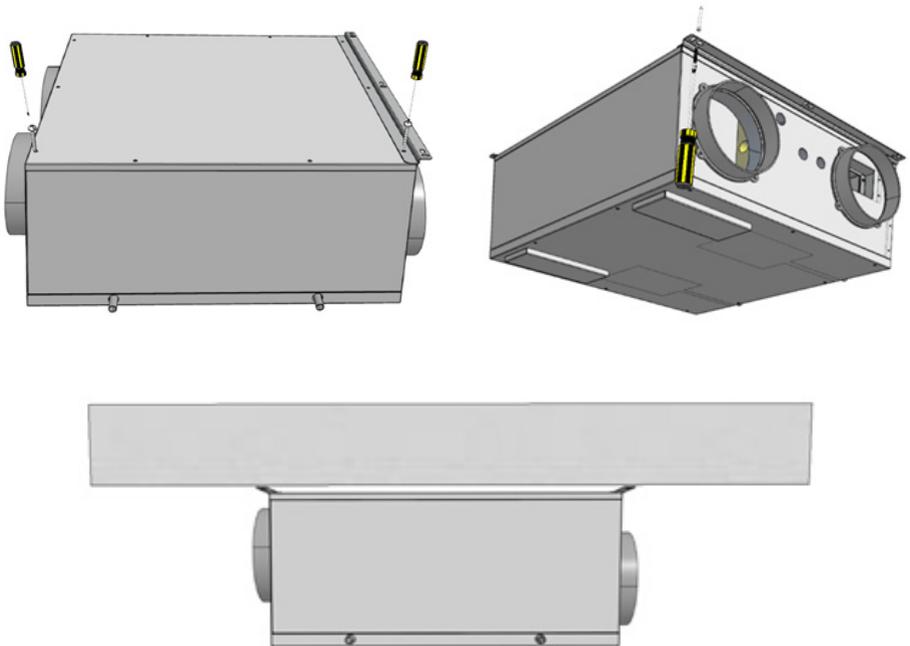

**MONTAGGIO A PARETE**

Per il montaggio dell'unità a parete è necessario:

Posizionare una delle due staffe in dotazione sul retro dell'unità posizionandola come in figura a fianco ;

Rimuovere le 3 viti del pannello posteriore lato attacchi superiori e posizionare la staffa secondo figura a fianco ;

Riposizionare le viti per fissare la staffa di fissaggio ;

Fissare la seconda staffa in dotazione a parete utilizzando idonei sistemi di ancoraggio (tasselli, barre filettate, ...) e verificarne il livellamento aiutandosi con una livella.



Togliere le viti nei due angoli inferiori del pannello posteriore ed installare le due staffe con piedini di regolazione ; Rimettere le viti per il fissaggio delle staffe ;

Posizionare l'unità , facendo attenzione con il movimento verso l'alto ad accoppiare le due staffe , quella a parete con quella installata sul retro dell'unità ;

Regolare ora i piedini di regolazione inferiori , per portare l'unità a livello della parete o con una leggera pendenza verso il muro (1-2%) per facilitare lo scarico verticale ;

Assicurare uno spazio sufficiente per lo svolgimento delle attività di manutenzione: deve essere garantita l'apertura del coperchio frontale dell'unità.;

Non montare l'unità con i fianchi a diretto contatto delle pareti per evitare possibili rumori da contatto ,inserire strisce di gomma o neoprene in tal caso.

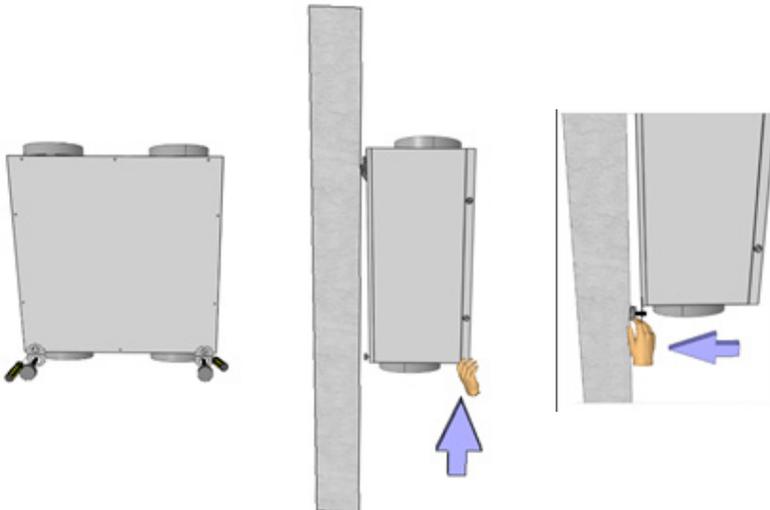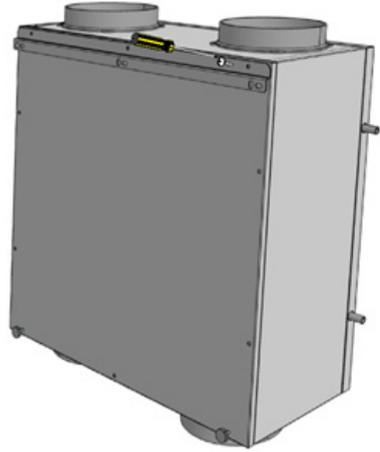



### 2.3 ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENSA

A causa del sistema di recupero del calore (l'aria calda in espulsione viene raffreddata dall'aria in immissione all'interno dello scambiatore di calore), l'umidità contenuta nell'aria interna si condensa all'interno dell'unità. Per il corretto funzionamento del recuperatore di calore, è quindi necessario il collegamento di uno scarico condensa all'impianto idraulico (scarico) di casa. Inoltre, per permettere il corretto deflusso dell'acqua di condensa ed evitare risucchi d'aria, lo scarico condensa deve sempre essere provvisto dell'apposito sifone a cura dell'installatore;

Sulla macchina sono presenti 3 scarichi condensa:


2 sono per l'installazione a soffitto, 1 per l'installazione a parete;

Si utilizzerà solo 1 scarico dei 3, in funzione dell'installazione a soffitto od a parete ed in funzione di dove è posizionata l'espulsione dell'aria;

Per l'installazione dello scarico condensa rispettare le seguenti norme:

- dare una pendenza di almeno il 2% al tubo di scarico;
- prevedere la possibilità di scollegare il tubo di scarico per eventuali manutenzioni (in particolare in caso di installazione a soffitto);
- assicurarsi che l'estremità di scarico del tubo sia almeno al di sotto del livello d'acqua del sifone;
- assicurarsi che il sifone sia sempre pieno d'acqua e di sufficiente altezza (almeno 40-50mm)

Installare il sifone di scarico condensa su lato espulsione dell'unità per evitare sgradevoli odori nell'aria ambiente

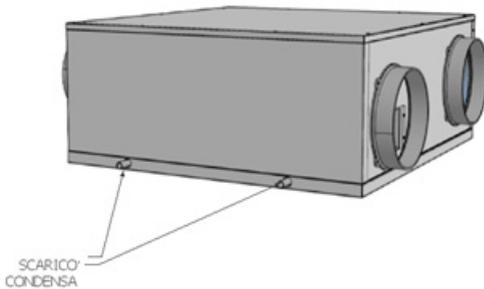

Scarico Condensa installazione orizzontale



Scarico condensa installazione Verticale

---

### 3 COLLEGAMENTI AEREAULICI

---



#### 3.1 ORIENTAMENTI AEREAULICI

---

L'unità è provvista di 4 attacchi circolati maschio di diverso  $\emptyset$  in funzione della grandezza: per un funzionamento ottimale.

Per il collegamento corretto dei condotti dell'aria, fare riferimento al seguente schema e agli adesivi posti sull'unità.

Tabella Diametri collegamenti aeraulici unità

Grandezza	10
$\emptyset$ mm	160



Si consiglia l'installazione di almeno 500mm di tubazione flessibile per evitare trascinalenti di vibrazione e fastidiosi rumori dovuti all'installazione.

Secondo l'impianto in cui l'unità dovrà essere installata, sarà possibile orientare opportunamente i quattro attacchi aeraulici.

Qui di seguito le eventuali possibile configurazioni :

LE UNITA' SONO RIPORTATE VISTE DALL'ALTO E DEVONO ESSERE ORDINATE CON LA CONFIGURAZIONE DESIDERATA

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE H

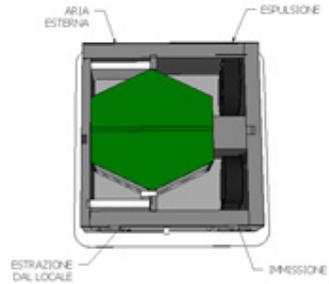
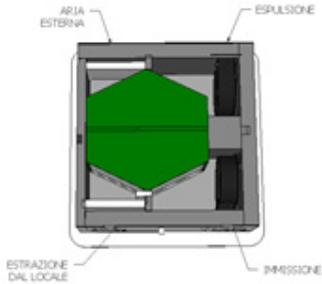


DEFAULT

Le unità sono riportate viste dall'alto

VERSIONE PERSONALIZZABILE

INSTALLAZIONE VERTICALE

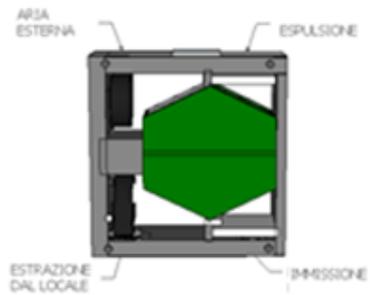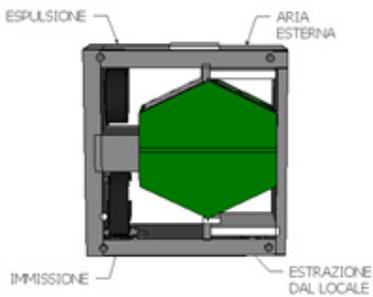

DEFAULT

Le unità sono riportate viste di fronte

VERSIONE PERSONALIZZABILE

## 4 COLLEGAMENTI ELETTRICI


### 4.1 GENERALITÀ

- Prima di iniziare qualsiasi operazione per effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'unità non sia alimentata elettricamente
  - Eseguire i collegamenti elettrici necessari consultando esclusivamente lo schema elettrico allegato al presente manuale.
  - Installare un idoneo dispositivo di interruzione e protezione differenziale a servizio esclusivo dell'unità.
  - è indispensabile che l'unità sia collegata ad un'efficiente presa di terra. Il costruttore rifiuta ogni responsabilità per la non osservanza ;
  - Controllare che i componenti elettrici scelti per l'installazione (interruttore principale, magnetotermici, sezione dei cavi e terminali) siano adatti alla potenza elettrica dell'unità installata e che tengano conto delle correnti di spunto del compressore oltre che del massimo carico raggiungibile. I dati relativi sono indicati sullo schema elettrico allegato e sulla targa identificativa dell'unità
  - E' vietato entrare con i cavi elettrici nell'unità se non dove specificato in questo fascicolo.
  - Utilizzare cavi e conduttori elettrici di adeguate sezioni e conformi alle normative vigenti dei vari paesi.
  - Evitare assolutamente di far passare i cavi elettrici a contatto diretto con tubazioni o componenti all'interno dell'unità
  - Verificare dopo i primi momenti di funzionamento il serraggio delle viti dei morsetti di alimentazione
- Tabella per il dimensionamento della linea di alimentazione


Grandezza		10	15
Massima corrente assorbita	A	0,8	1,2

#### PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO:

- Rimuovere le viti del pannello frontale e rimuovere il pannello frontale stesso ;
- Utilizzare i due passacavi sul lato inferiore dell'unità per entrare con cavi elettrici all'interno dell'unità;
- Utilizzare cavi elettrici con doppio isolamento nell'attraversamento fino al box elettrico;
- Entrare con i cavi all'interno del box elettrico ed effettuare i collegamenti elettrici;
- Fare attenzione ai cavi che non entrino in contatto con le giranti dei ventilatori;

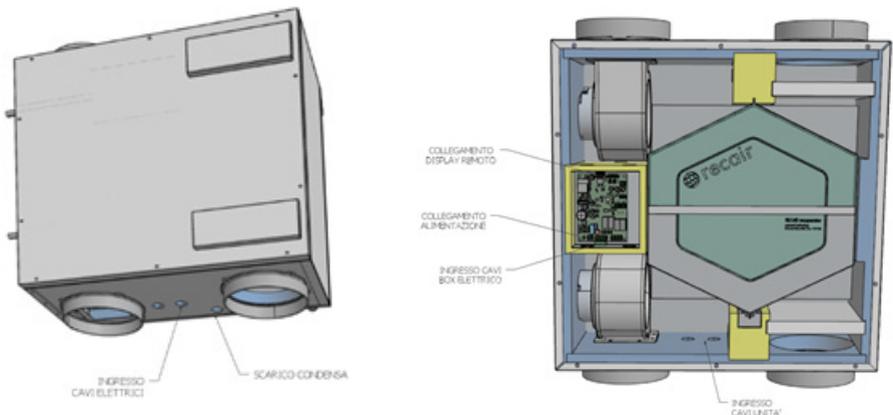

4.2 SCHEMI ELETTRICI UNITÀ

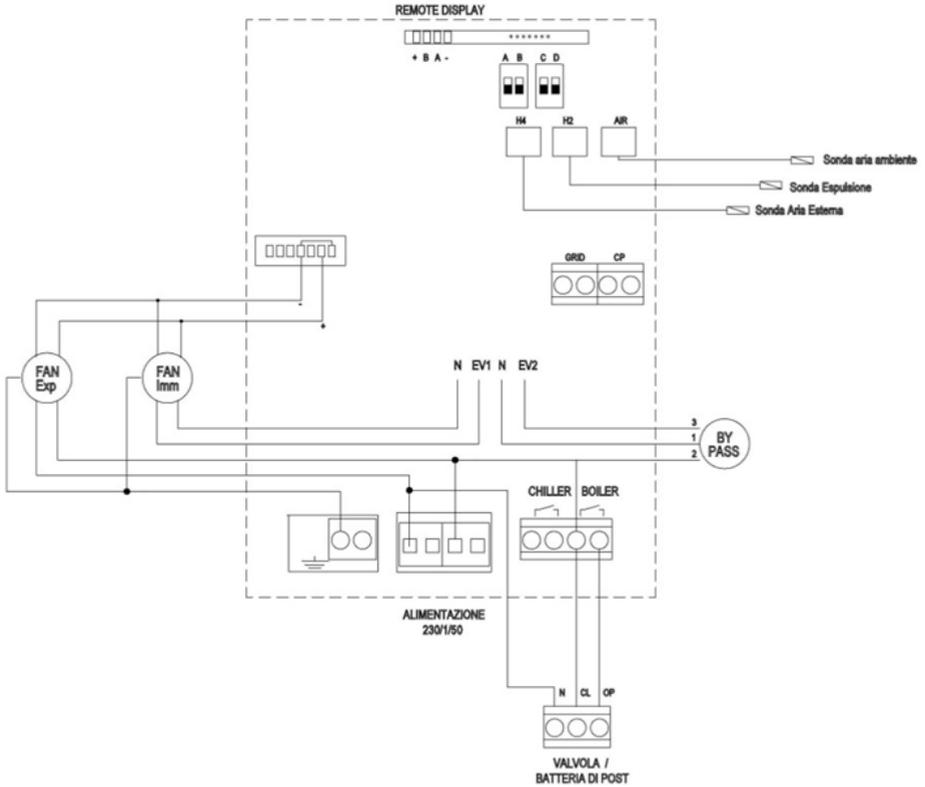

COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE


GRID	Umidostato / Regolatore qualità dell'aria	Contatto chiuso / funzione attiva
CHILLER	Chiller / Attivazione generatori	Contatto Pulito (attivazione richiesta caldo/freddo)
N - CL - CP	Valvola Acqua / batteria di post	Contatto in tensione (220v)
REMOTE DISPLAY	Comando remoto (4 fili)	
ON OFF REMOTO (SU DISPLAY)	ON OFF remoto contatto presente su display remoto	Contatto chiuso / unità OFF

### 4.3 COLLEGAMENTI ELETTRICI

#### COLLEGAMENTO PANNELLO REMOTO CH193VMC

La scheda, prevede un comando remoto di tipo Touch capacitivo per la gestione di tutte le funzioni dell'unità e predisposto per installazione a parete o esterno scatola 502;

Per il collegamento utilizzare cavo Schermato/intrecciato da 0,75/1mm a 4 conduttori;

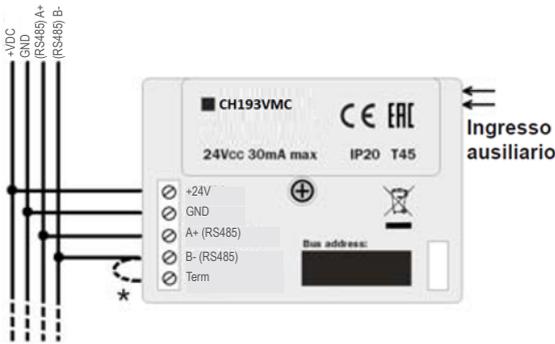

**\*Nota:** per inserire la terminazione della linea BUS RS485 (120Ω con 0,1μF in serie), effettuare il cavallotto tra i morsetti "Term." e "B-(RS485)".

#### COLLEGAMENTO GENERATORE / BATTERIA DI POST

L'unità prevede il comando di un generatore o di una batteria di post, attraverso il contatto pulito in morsettiera; Contatto chiuso con richiesta attiva;



## 5 INSTALLAZIONE BATTERIE ESTERNE

### 5.1.1 BATTERIE ELETTRICHE

L'unità può essere dotata di una batteria elettrica che può essere installata nelle modalità indicate di seguito.

La batteria non viene gestita direttamente dall'unità nelle versioni E ed S ma è dotata di un termostato interno il quale può essere collegato anche ad un termostato esterno. Per i dettagli dei collegamenti elettrici seguire le indicazioni presenti nel manuale della batteria stessa  
comanda direttamente la batteria elettrica attraverso il contatto Chiller , presente sulla scheda;  
Disattivare od alzare il set in estate per non far intervenire la batteria in modalità estiva;

#### Batteria con funzione di pre-riscaldamento

La Batteria ha la funzione di sbrinamento e protezione antigelo dell'unità.

Installazione:

montare il riscaldatore sul condotto di "aria di rinnovo";

collegare il riscaldatore alla rete elettrica;

impostare la temperatura sul termostato interno a 2 °C;

La batteria in qualunque caso va installato con il coperchio verso l'alto per evitare malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza.

#### Batteria con funzione di post-riscaldamento

La batteria, in inverno, ha la funzione di riscaldare l'aria in immissione nell'abitazione per portarla alla temperatura di comfort richiesta.

Installazione:

montare il riscaldatore sul condotto di "immissione";

collegare il riscaldatore alla rete elettrica;

impostare la temperatura sul termostato interno a alla temperatura desiderata (ad es. 18 °C);

La batteria in qualunque caso va installato con il coperchio verso l'alto per evitare malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza.

## 6 MANUTENZIONE

Per garantire sempre il funzionamento corretto ed ottimale dell'unità, è necessario eseguire periodicamente tutti gli interventi di manutenzione.

### 6.1 PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI

Per sostituire i filtri, o effettuare la loro pulizia, procedere come segue:

togliere l'alimentazione all'unità;


aprire i coperchi dei filtri attraverso le manopole dedicate;

estrarre i filtri sporchi;

inserire con delicatezza i filtri nuovi;

richiudere il coperchio con le manopole dedicate;

Se le condizioni dei filtri lo consentono è possibile procedere alla loro pulizia utilizzando un aspirapolvere o un compressore a bassa pressione.

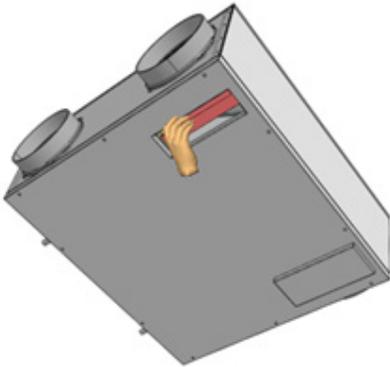

## 6.2 PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE

Si consiglia di procedere alla verifica dello stato dello scambiatore di calore ad ogni pulizia/cambio filtri e di procedere alla sua pulizia se ritenuto opportuno. Questa operazione deve essere svolta soltanto da personale qualificato (installatore).

Per pulire lo scambiatore di calore procedere come segue:

togliere alimentazione all'unità

in caso di installazione a soffitto, scollegare il tubo dello scarico condensa;

aprire il coperchio dell'unità rimuovendo le viti ;



estrarre lo scambiatore di calore aiutandosi con l'apposita fascetta/reggia verde;

procedere alla pulizia con molta delicatezza utilizzando un aspirapolvere o un compressore a bassa pressione (per evitare che lo sporco entri nello scambiatore di calore, pulire nella direzione contraria a quella del flusso dell'aria);

inserire nuovamente in sede lo scambiatore;

richiudere il coperchio bloccandolo in posizione e inserendo le viti;

Attenzione! Non toccare mai le alette dello scambiatore, maneggiare lo scambiatore tenendolo solo sui lati chiusi.

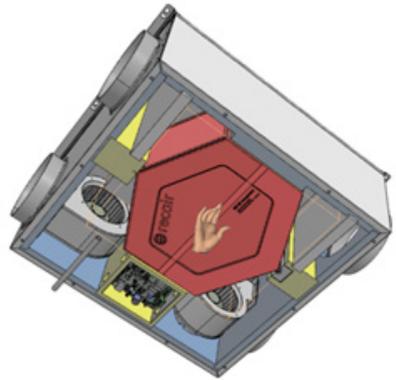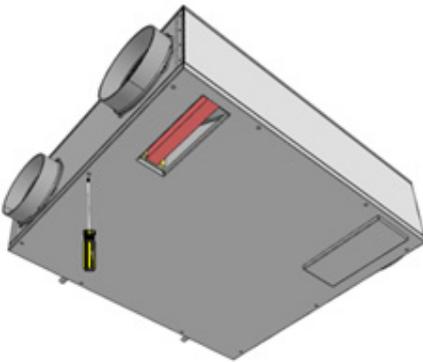

### 6.3 PULIZIA GENERALE DELL'UNITA'


Si consiglia di procedere saltuariamente alla verifica e all'eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti interne dell'unità. Queste operazioni devono essere svolte soltanto da personale qualificato (installatore).

Per effettuare le suddette operazioni procedere come segue:

- togliere alimentazione all'unità
- in caso di installazione a soffitto, scollegare il tubo dello scarico condensa;
- aprire il coperchio dell'unità rimuovendo le viti presenti su di essa;
- procedere alla verifica ed eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti;
- richiudere il coperchio riavvitando le viti di fissaggio presenti sull'unità

Per la pulizia è possibile utilizzare un'aspirapolvere, uno straccio inumidito leggermente con acqua, una spazzola a setole morbide oppure un compressore a bassa pressione.

Attenzione! Sulle pale sono presenti delle piccole clip in metallo per il bilanciamento delle pale stesse, NON rimuoverle.

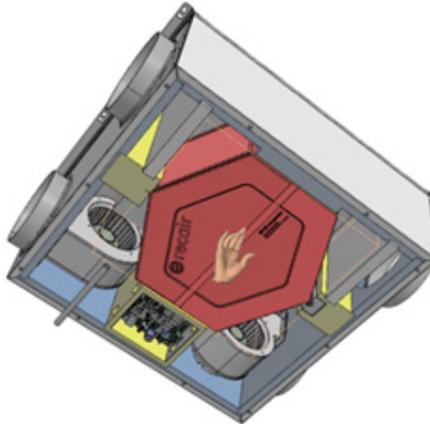

## 7 ALLARMI

In caso di problemi o guasti, prendere nota dell'eventuale codice di errore comparso sul display della centralina elettronica o del controllo remoto, prendere nota del modello e del numero di serie dell'unità che si possiede (presenti sulla targhetta identificativa attaccata sul fianco dell'unità) e contattare l'installatore.

### 7.1 PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDI
I ventilatori non sono attivi	-L'alimentazione non è inserita	-Verificare l'alimentazione sul ventilatore
	-Non funziona il dispositivo di regolazione delle velocità ventilatori	-Verificare il dispositivo di regolazione delle velocità ventilatori
	-Collegamenti elettrici errati	-Verificare che il ventilatore non sia
	-Ventilatori in protezione termica	surriscaldato ed in protezione termica
Portata aria o pressione utile insufficienti	-Filtri intasati	-Pulire i filtri
	-Velocità di rotazione insufficiente	-Aumentare la velocità di rotazione
	-Tubazioni o scambiatore intasati	-Pulire tubazioni o scambiatore
Rendimento dello scambiatore insufficiente	-Alette scambiatore intasate	-Pulire le superfici dello scambiatore
Vibrazioni e rumorosità eccessive	-Installazione non corretta dell'unità	-Verificare staffaggi e fissaggi dell'unità
	-Installazione non corretta delle tubazioni	-Verificare staffaggi e fissaggi tubazioni
	-Squilibrio della girante dei ventilatori	-Verificare stato giranti dei ventilatori
Perdite acqua dall'unità	-Scarico condensa ostruito	-Pulire lo scarico condensa
	-Sifone non installato correttamente	-Verificare la corretta installazione del sifone
Avviamento difficoltoso	-Tensione di alimentazione troppo bassa	-Verificare che la tensione di alimentazione non sia al di sotto del 10% della tensione nominale di targa
	-Coppia del motore insufficiente	-Alimentare l'unità con serrande parzialmente chiuse in modo da ridurre la coppia di spunto del motore. In caso di partenza corretta, sostituire il motore con uno maggiorato.

## 7.2 TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY - VERSIONI I -

Qui di seguito è riportata la tabella delle anomalie di funzionamento dell'unità segnalate, nelle versioni elettroniche I, dal display remoto.

CODICE	DESCRIZIONE	CAUSA	RIMEDIO
E1	Allarme Sonda ripresa	Rottura e mancata lettura della sonda	Verificare il collegamento della sonda o sostituirla
E2	Allarme ventilatore	Connettore ventilatore o segnale di feedback assente	Verificare il collegamento della connettore scheda al ventilatore
E3	Allarme Sonda espulsione H4	Rottura e mancata lettura della sonda	Verificare il collegamento della sonda o sostituirla
E5	Allarme Sonda aria esterna H4	Rottura e mancata lettura della sonda	Verificare il collegamento della sonda o sostituirla
NO LINK	Allarme comunicazione	Verificare il led verde presente sulla scheda;	Verificare lo stato del led di indicazione sulla scheda
		Il led indica la presenza di alimentazione sulla scheda;	
ACL	Allarme filtro sporco	Ore di funzionamento per filtro sporco raggiunte (default = 0)	Verificare lo stato del filtro e tenere premuto il tasto on off per resettare la segnalazione;



A series of 20 horizontal dotted lines for writing.



---

FANTINI COSMI S.p.A.

Via Dell'Osio, 6 - 20049 Calepio di Settala, Milano, Italia  
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006  
E-mail: [info@aspira.it](mailto:info@aspira.it) | [supportotecnico@aspira.it](mailto:supportotecnico@aspira.it)

5679983A - 03/2022